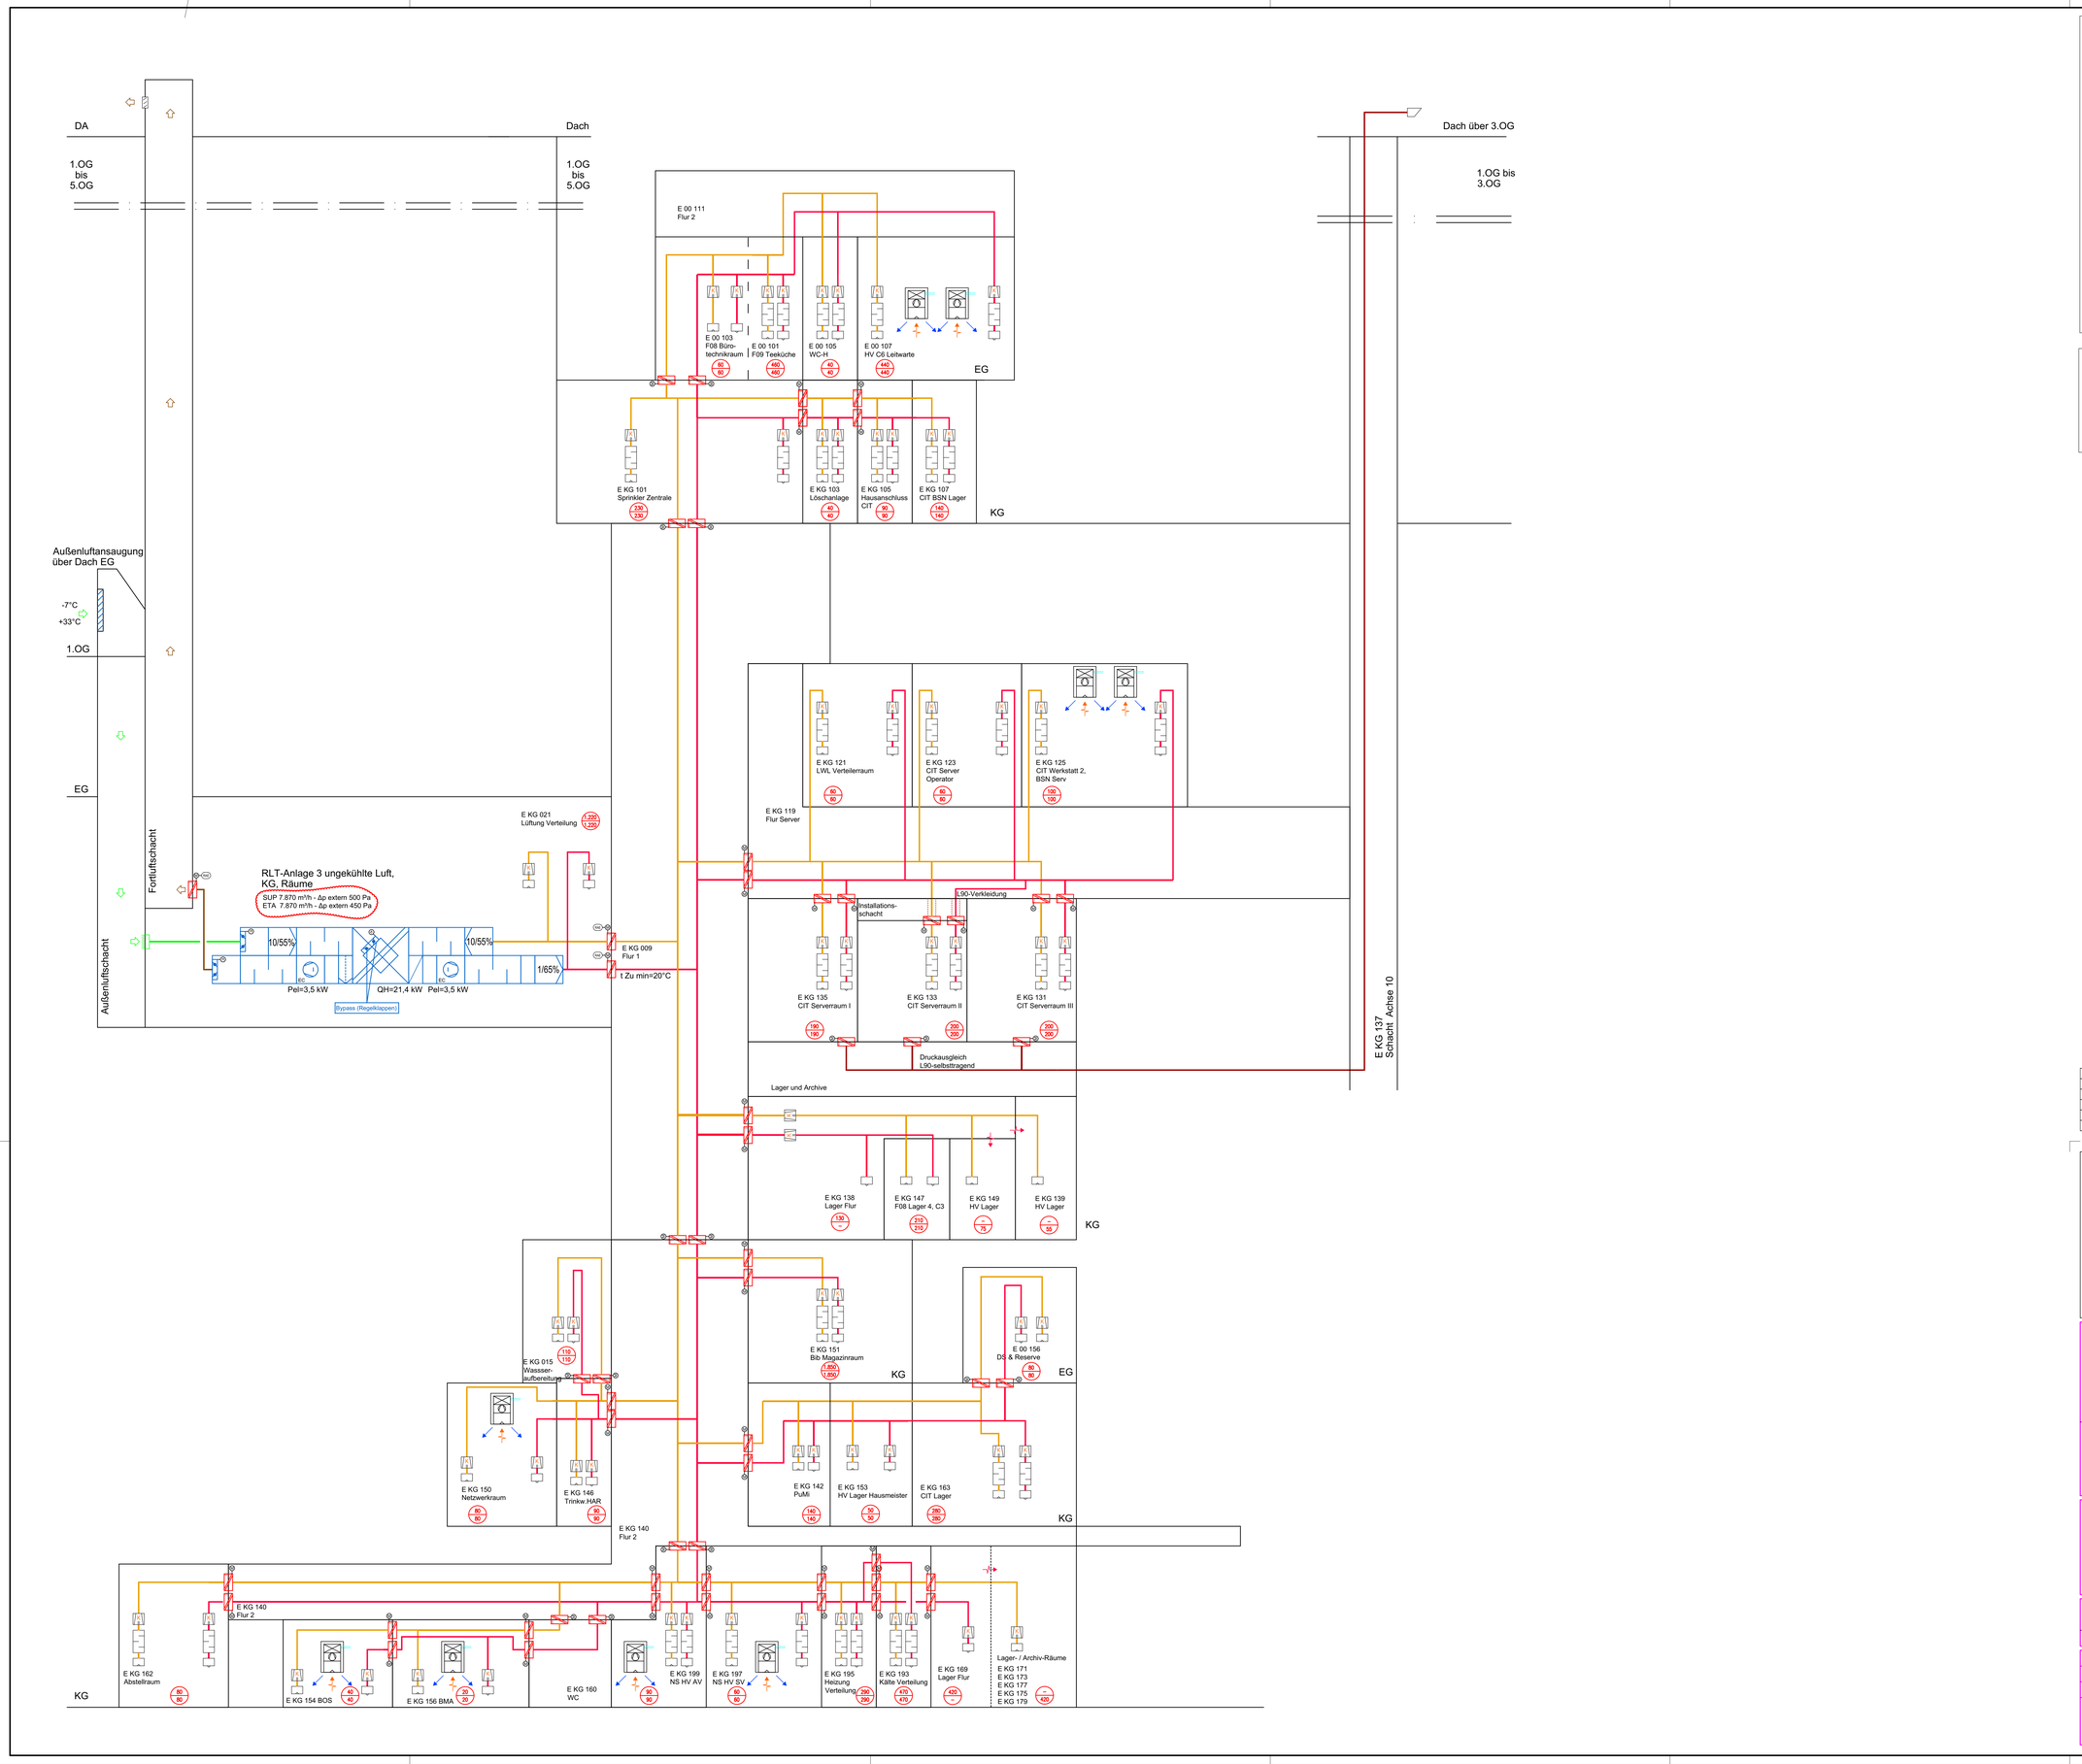

LEGENDE LÜFTUNG

Abluft	Stellmotor
Außenluft	Motor-Absperrklappe
Fortluft	Brandschutzklappe
Zuluft	Jalousieklappe
Zuluft gekühlt	Überströmung
Zuluft befeuchtet	Volumenstromregler variabel
Erhitzer	Volumenstrom Konstanthalter
Kühler	Wetterschutzgitter
Filter	Zuluft-/Abluftdurchlass
Schalldämpfer	Rauchauslöseeinrichtung
Tropfenabscheider	Zuluftmenge max. Abluftmenge
Ventilator	
WRG-Plattenwärmetauscher	

INFO ZU BRANDSCHUTZKLAPPEN

- alle Brandschutzklappen mit FRM
- Brandschutzklappen Ein-/Austritt von RLT-Zentrale mit FRM + RAE
- Brandschutzklappen innerhalb Trockenbauwandflächen: mit gleitendem Deckenanschluss
- ausgenommen innerhalb gemauerten oder Betonwände

Datum:	Bearbeiter(in):	Vermerk:	Index:
11.10.2024	LA	Überarbeitung gemäß Prüfanmerkungen LP5 vom 02.10.2024	02
27.08.2024	LA	Überarbeitung gemäß Prüfanmerkungen LP5 vom 16.08.2024	01

Planverfasser (extern):

Bauherr(in):
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln

Nutzer / Mieter(in):
Technische Hochschule Köln

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Köln
Domstraße 55-73
D - 50668 Köln
Telefon: +49 221 35660 - 0
Telefax: +49 221 35660 - 999
E-Mail: k.poststelle@blb.nrw.de
Internet: www.blb.nrw.de

Projekt:
10-12-2034-18-003
SAP-/Projekt-Nummer
Technische Hochschule Köln Campus Deutz
Ersatzneubau Gebäude E
Projektbezeichnung

Wirtschaftseinheit / Liegenschaft:
WE2034
Wirtschaftseinheitsnummer
Technische Hochschule Köln
Betzdorfer Str. 2
Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsbezeichnung

Objekt/Bauwerk/Gebäude
GE0007
Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.
Gebäude E
Objekt-/Bauwerks-/Gebäudebezeichnung

Planbezeichnung/Darstellung
Lüftung
Schema-Anlage 3

Bauteil / Trakt: Gebäude E
Geschoss / Anlage: --
Planinhalt: Schema

Planschlüssel
2034_FHL_5_SA_E---_GE_LKL_02_-_Anlage 3

Dateipfad:
G:\

Model-Name: Vorlage-Gebäude E.dwg
Plottstiltabelle: NRW_SW-100.stb
Planart: Ausführungsplanung
Layout-Name: 2034_FHL_5_SA_E---_GE_LKL_02_-_Anlage 3
Gezeichnet: 25.07.2024
Fachbereich: (L) HKLS
Plot: (MEP)(?)
Bin: $(MAGE)$(?)
Blatt-Nr.: 01
Maßstab: --
Blattgrösse: A0
Plotdatum: 30.10.2024
Index: 02