Allgemeine Hinweise:

Dieser Schalplan gilt im Zusammenhang mit folgenden zum Bau freigegebenen Plänen (jeweils in der gültigen Fassung):

- alle Schalpläne im direkten Umfeld, wie Grundrisse, Schnitte und Details (einschl. dem darüberliegenden Geschoss)
- alle Bewehrungspläne einschl. Stahlauszüge, besonders im Schalplanbereich und im direkten Umfeld
- zugehörige Ausführungspläne des Objektplaners sowie der weiteren Fachingenieure und Sonderfachleute

Dieser Plan ist ein Schalplan und kein Rohbau- oder Werkplan. Einbauteile, die für den Ausbau relevant sind (z.B. Aufzugsplanung, Küchen- und Labortechnik, Fassadenverankerungen, Anschlüsse für nichttragende Trennwände etc.) sind den Fachplanungen zu entnehmen und durch die örtliche Bauleitung zu koordinieren.

Nur die Berücksichtigung aller oben aufgeführten Pläne berechtigt zur Bauausführung!

Die Ausführungsunterlagen sind bauseits rechtzeitig vor Baubeginn zu prüfen (VOB-B, §3, Nr. 3). Alle Maße sind am Bau zu kontrollieren und mit den gültigen Architektenplänen zu vergleichen. Bei Maßdifferenzen und Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu verständigen.
Sämtliche Maße sind (wenn nicht anders angegeben) Rohbaumaße auf Grundlage der Architektenpläne.

Leistung AN:

Neben den bereitgestellten Schal- und Bewehrungsplänen / Konstruktionsplänen des Tragwerks (Ortbetonplanung) sind bei Bauleistungsübernahme weitere, ergänzende Leistungen durch den Auftragnehmer zu erbringen und zur Prüfung vorzulegen.
Die Einschätzung zur Erfordernis dieser Leistungen liegt beim AN.
Insbesondere werden genannt:

- Fertigteilplanung bzw. Halbfertigteilplanung im Stahlbetonbau einschl. Stücklisten mit statischer Berechnung aller nicht in der Genehmigungsstatik erfassten Verbindungen und Transportzustände, sowie notwendige Umplanungsleistungen auf Grundlage der Ortbetonstatik und Ortbetonausführungsplänen.
- Werkplanung Stahlbau einschl. Stücklisten mit stat. Berechnung aller nicht in der Genehmigungsstatik erfassten Verbindungen.
- Planungen, Stücklisten und stat. Berechnungen von Bauteilen / Verbindungen, die nicht zur eigentlichen Gebäudetragkonstruktion gehören (z.B. Geländer, Doppelböden, Fundamente von Haustechnikanlagen, Aufzugskonstruktionen, Verkleidungen und Fassaden, nichttragende Mauerwerkstrennwände, nichttragende leichte Trennwände, Traversen HLSE, etc.)
- Bau-, Transport- und Montagezustände und sich daraus ergebende konstruktive Maßnahmen sind alle durch den Baubetrieb zu planen und auszuführen.

Durchbrüche / Kernbohrungen:

Durchbrüche/Aussparungen (i.d.R.<20cm) und Einbauteile, die keinen Einfluss auf das Tragverhalten der dargestellten Bauteile haben, sind der Ausführungsplanung des Objektplaners zu entnehmen. Wand- und Deckendurchbrüche <20cm die als Kernbohrung ausgeführt werden, sind in statisch relevanten Bereichen im Schalplan dargestellt.
Bei Verlegung der Bewehrung und Dübelleisten ist die Lage der Durchbrüche laut Schalplan zu berücksichtigen.

Einbauteile ELT/ HLSK:

Erforderliche Einbauteile für Sanitär (Grundleitungen), Elektro (Fundamenterder, Leerrohre),Fassadenverankerungen und Treppengeländer (wenn nicht anders angegeben), sowie für Aufzüge sind vor dem Betonieren nach Angabe der Fachfirmen einzubauen.
Einbauteile sowie WA/WD in den Aufzugsschächten sind nach Planung Aufzugstechnik einzubauen.
Erforderliche Abnahmeprozeduren etc. sind rechtzeitig mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.

Arbeitsfugen (AF):

In den Schal- und Bewehrungsplänen sind die statisch erforderlichen Fugen sowie die statisch erforderliche Bewehrung eingezeichnet. Darüber hinausgehende AF, Schwindgassen oder Betonierabschnitte sind durch den Unternehmer festzulegen, ebenso sich daraus ergebende Zusatzbewehrung, Fugenbänder und Einbauteile.
Die Lage der AF ist rechtzeitig mit der Tragwerksplanung abzustimmen. Grundsätzlich sind große Betonierabschnitte anzustreben.

Alle AF sind mindestens als "raue" Fuge nach EC2 (DIN EN 1992-1-1: 2011-01, 6.2.5) und DAfStb-Heft 600 auszubilden.
Erhöhte Anforderungen mit Ausbildung als "verzahnte" Fuge nach EC2
(z.B. mittels Profilierung durch Trapezleisten, durch verzahnt profilierte Streckmetallabstellungen/ Verwahrkästen von Rückbiegeanschlüssen oder Freilegen des Korngerüstes auf 16mm) gelten für alle nachfolgenden Arbeitsfugen/ Anschlussbereiche:

- AF innerhalb Fundamente (auch technologische)
- AF bewehrter Fundamente zu angrenzenden bewehrten Fundamenten/ Bodenplatten
- AF (vertikal/ horizontal) im Bereich von Wandträgern und Oberzügen, insbesondere zu angrenzenden Decken- bzw. Bodenplatten (siehe gesonderte Kennzeichnung im Plan)

Ausschalfristen / Notunterstützungen:

Ausschalfristen und Notunterstüzungen bzw. Umsteifen der Decken sind nach EC2 Vorgabe bzw. DBV-Merkblatt "Betonschalungen" (akt. Fassung) vorzunehmen.
Wegen der Verformungsbegrenzung wird empfohlen, von einer Not-/Hilfsunterstützung durch mind. drei Vollgeschosse auszugehen und mind. drei Decken mit einer Normdruckfestigkeit (28-Tage) zu aktivieren.
Sonderbauteile, wie z.B. tragende Wandträger und -scheiben als Oberzüge, müssen so lange eingeschalt und durchgesteift bleiben, bis eine ausreichende Tragfähigkeit für das vorausgesetzte statische System erreicht ist. Die Lage ist den Schalplänen zu entnehmen. Für Wandträger etc. folgt daraus, dass die oberste anzuschließende Deckenplatte ihre Tragfähigkeit erreicht haben muss.
Es sind stets der Wandträger etc. und die daran anschließenden Deckenfelder bauzeitlich auszusteifen. Das Erreichen der Tragfähigkeit eines Bauteils orientiert sich am Erreichen der Normdruckfestigkeit (28-Tage) des Betons.

Baugrund / Wasserhaltung:

Es gilt das aktuelle Baugrundgutachten von Kramm Ingenieure GmbH & Co. KG aus Aachen.
Die Baugrubensohlen sind nach Vorgabe des Baugrundgutachters (BGA) nachzuverdichten bzw. entsprechend Angabe BGA zu behandeln.

Die Baugrubensohlen sind durch den BGA abzunehmen.
Ggf. ist ein Bodenaustausch bzw. Magerbetonauskofferungen auf Anweisung des BGA vorzunehmen.
Unter Fundamenten und Bodenplatten ist eine Sauberkeitsschicht von mind. 10 cm (sofern technologisch nicht anders erforderlich) planeben einzubauen.
Ergänzungen zu Aufbauten mit Dämmung, Abdichtung etc. gemäß Vorgabe Objektplanung und Erschütterungsgutachten!

Die Ebenheit der Sauberkeitsschicht bzw. der Dämmschichtoberfläche ist entsprechend einer geschalten Fläche herzustellen. Andernfalls ist das Verlegemaß und damit die Betondeckung um das Maß der Unebenheit eigenständig durch den Baubetrieb zu erhöhen
(Höhen anpassen, Abstandhalter) und demzufolge zu berücksichtigen
(z.B. Betonmehrbedarf, Mehraushub, Erhöhung Baugrubentiefe, Erhöhung Risssicherungsbewehrung etc.).

Setzungen:

Es sind Setzungen und Setzungsdifferenzen des Bauwerkes gemäß Angaben im Baugrundgutachten zu erwarten.

Anforderungen / Materialien, sofern nicht anders angegeben mindestens:

Stahlbau:
- Profilstahl, Bleche, Rohre etc. S235
- Betoneinbauteile / Anschweißplatten, Zugstabsysteme S355
- Schrauben, Dorne, Verstiftungen, Gewindestangen: Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (Stahleinbauteile müssen in den nicht durch Beton geschützten Bereichen mit geeigneten Korrosionsschutzsystemen versehen werden, Angaben nach Architektenplanung)

Korrosionsschutz (gem. DIN EN ISO 12944):
- Außenbauteile Erdberührt: Korrosivitätskategorie Im3, Schutzdauer lang (z.B. Feuerverzinkung + Beschichtung)
- Außenbauteile + Einbauteile / Anschweißplatte: Korrosivitätskategorie C3 mäßig, Schutzdauer lang (z.B. Feuerverzinkung + Beschichtung)
- Innenbauteile: Korrosivitätskategorie C2 gering, Schutzdauer lang > 15 Jahre (z.B. Feuerverzinkung oder mehrlagiger Anstrich) - in unzugänglichen, nicht kontrollierbaren Bereichen (z.B. Fassadenbefestigungen) Ausführung in Edelstahl notwendig!

Zur Rissminimierung und Reduzierung des Schwindmaßes, auch im Zusammenhang mit ggf. notw. Sichtbetonanforderungen, sind alle Flächenbauteile (Wände/ Platten/ Scheiben) aus einem schwindarmen Beton mit möglichst geringer Wärmeentwicklung und mit einem max.w/z-Wert von max. 0.50 (0.45 für WU-Konstruktionen) herzustellen, sofern mit der Expositionsklasse kein noch niedrigerer Wert gefordert wird.

Für Bauteilanschlüsse, Deckenknoten und insbesondere Fugenbänder/-bleche sowie beim Kernbeton von Hohlwänden sind Anschlußmischungen mit Größtkorn 8mm zu verwenden. Vergussfestigkeiten (z.B. Pagel-Vergussmörtel) für Dorne, Stahleinbau-bzw. Verbundbauteile etc. müssen mindestens der Bauteilfestigkeit bei Stahlbetonbauteilen entsprechen.
Detaillierte Angaben siehe Bewehrungspläne!

Detail 1a +1b M 1:25

Achluss Fassadenriegel (Achse 18/D-G)

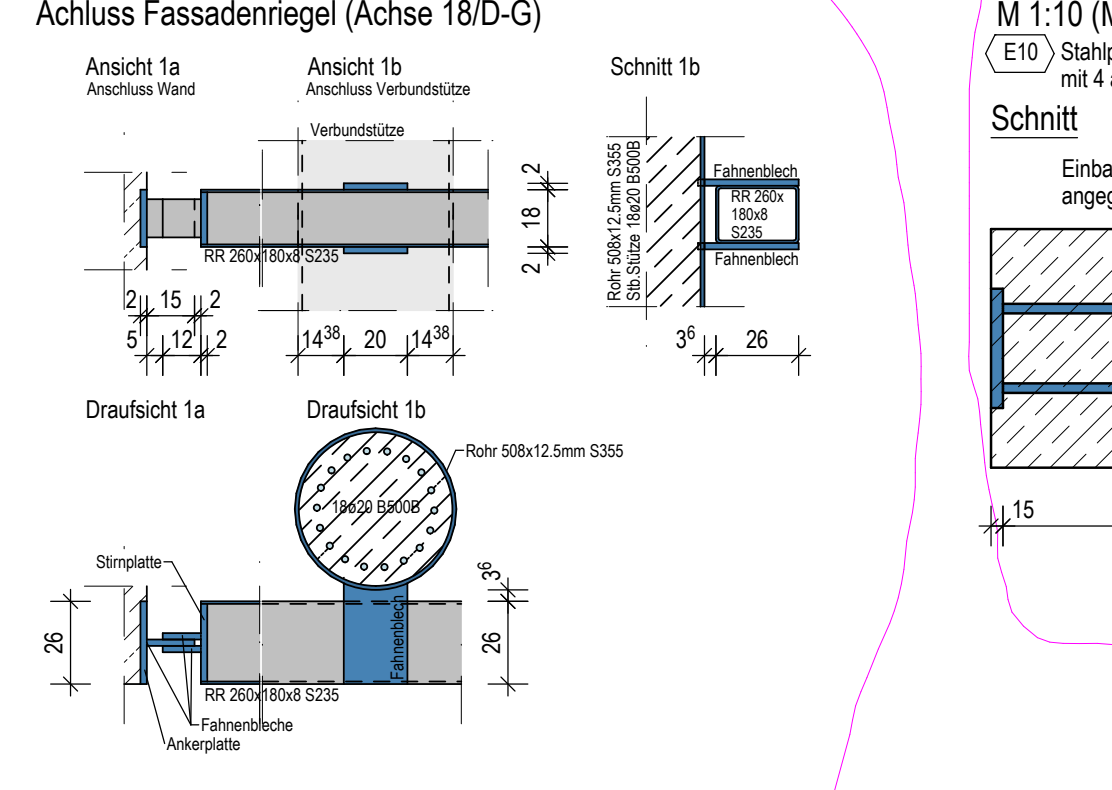
Ansicht 1a
Anschluss Wand
Ansicht 1b
Anschluss Verbundstütze
Verbundstütze
Schnitt 1b
RR 260x180x8 S235
Rohr 508x12.5mm S355
Stb.Stütze 18ø20 B500B
Fahnenblech
Draufsicht 1a
Draufsicht 1b
Stirnplatte
Ankerplatte
18ø20 B500B

Detail Anschlussplatte für Treppengeländer

M 1:10 (Maße in mm)

E10 Stahlplatte für horizontalen Einbau, 100/150/15 S235 mit 4 angeschweißten Bewehrungsstäben ø12 l=600mm

E2 Stahlplatte für schrägen Einbau und Sonderlösung, 100/150/15 S235 mit 4 angeschweißten Bewehrungsstäben ø12 l=600mm

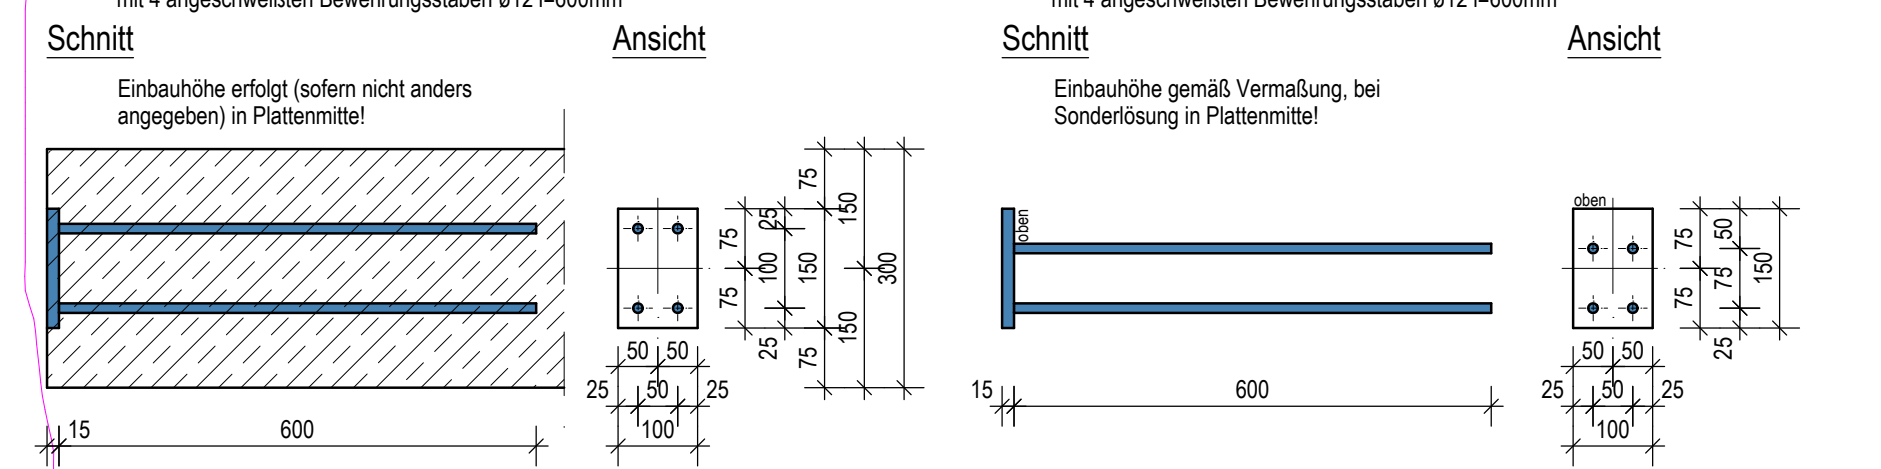
Schnitt
Einbauhöhe erfolgt (sofern nicht anders angegeben) in Plattenmitte!
Ansicht
Schnitt
Einbauhöhe gemäß Vermaßung, bei Sonderlösung in Plattenmitte!
Ansicht
oben
600
100
300
150

Hinweis für Kernbohrzonen

Zusammenfassung beieinanderliegenden KB zur Kernbohrzone
=> an Unterseite Decke bzw. an Wandseite mit 5mm Schaltafel o. glw. markieren
=> Bewehrung wird durchgeführt und zusätzlich als DD/WD abbewehrt

Kleine Durchbrüche/ Kernbohrungen ohne Bedeutung für das Tragverhalten müssen im Schalplan nicht dargestellt werden. In der Bewehrungsplanung werden diese nicht berücksichtigt! Wenn im Schalplan dargestellt, dann nur informativ.

Gesamtplan OG1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >< 11 12 13 14 15 16 17 18
A B C D E F G
60.65
1A 1B 2A 2B
Decke über OG1
h= 35cm
OK= +8.90
UK= +8.55
Decke über OG1
h= 30cm
OK= +8.85
UK= +8.55
Öffnung 310/200
UK= +5.30 OK= +7.30
Stütze 50/50 im OG2
Stütze 60/30 im OG2
OZ 25/110 im OG2, OK= +10.00
OZ 25/110 OK= +5.50
TH 1
Beachte Treppenhauspläne.
TH 2
Beachte Treppenhauspläne.
TH Hörsaal
Beachte Treppenhauspläne.
TH Foyer
Beachte Prinzipdetail III sowie Treppenhauspläne.
Aufzugsschacht 2.80/180
Zwischenpodest
Ortbeton 1.41/1.41/30
Zwischenpodest
Ortbeton 3.38/1.67⁵/30
OK= +6.67 UK= +6.37
Konsole 15/15
Deckenkante
Luftraum
Verbundstütze ø50⁸ in seperater Planung gemäß AN Stahlbau!
Als Sonderlösung wird hier ein Einbauteil für Treppengeländer hor. gespiegelt eingebaut!
2 neue WD!
Ohne Konsole!
Hier kein Einbauteil?
Beachte Schnitt 2A!
Beachte Schnitt 2B!
2xKB ø6
DD ø16

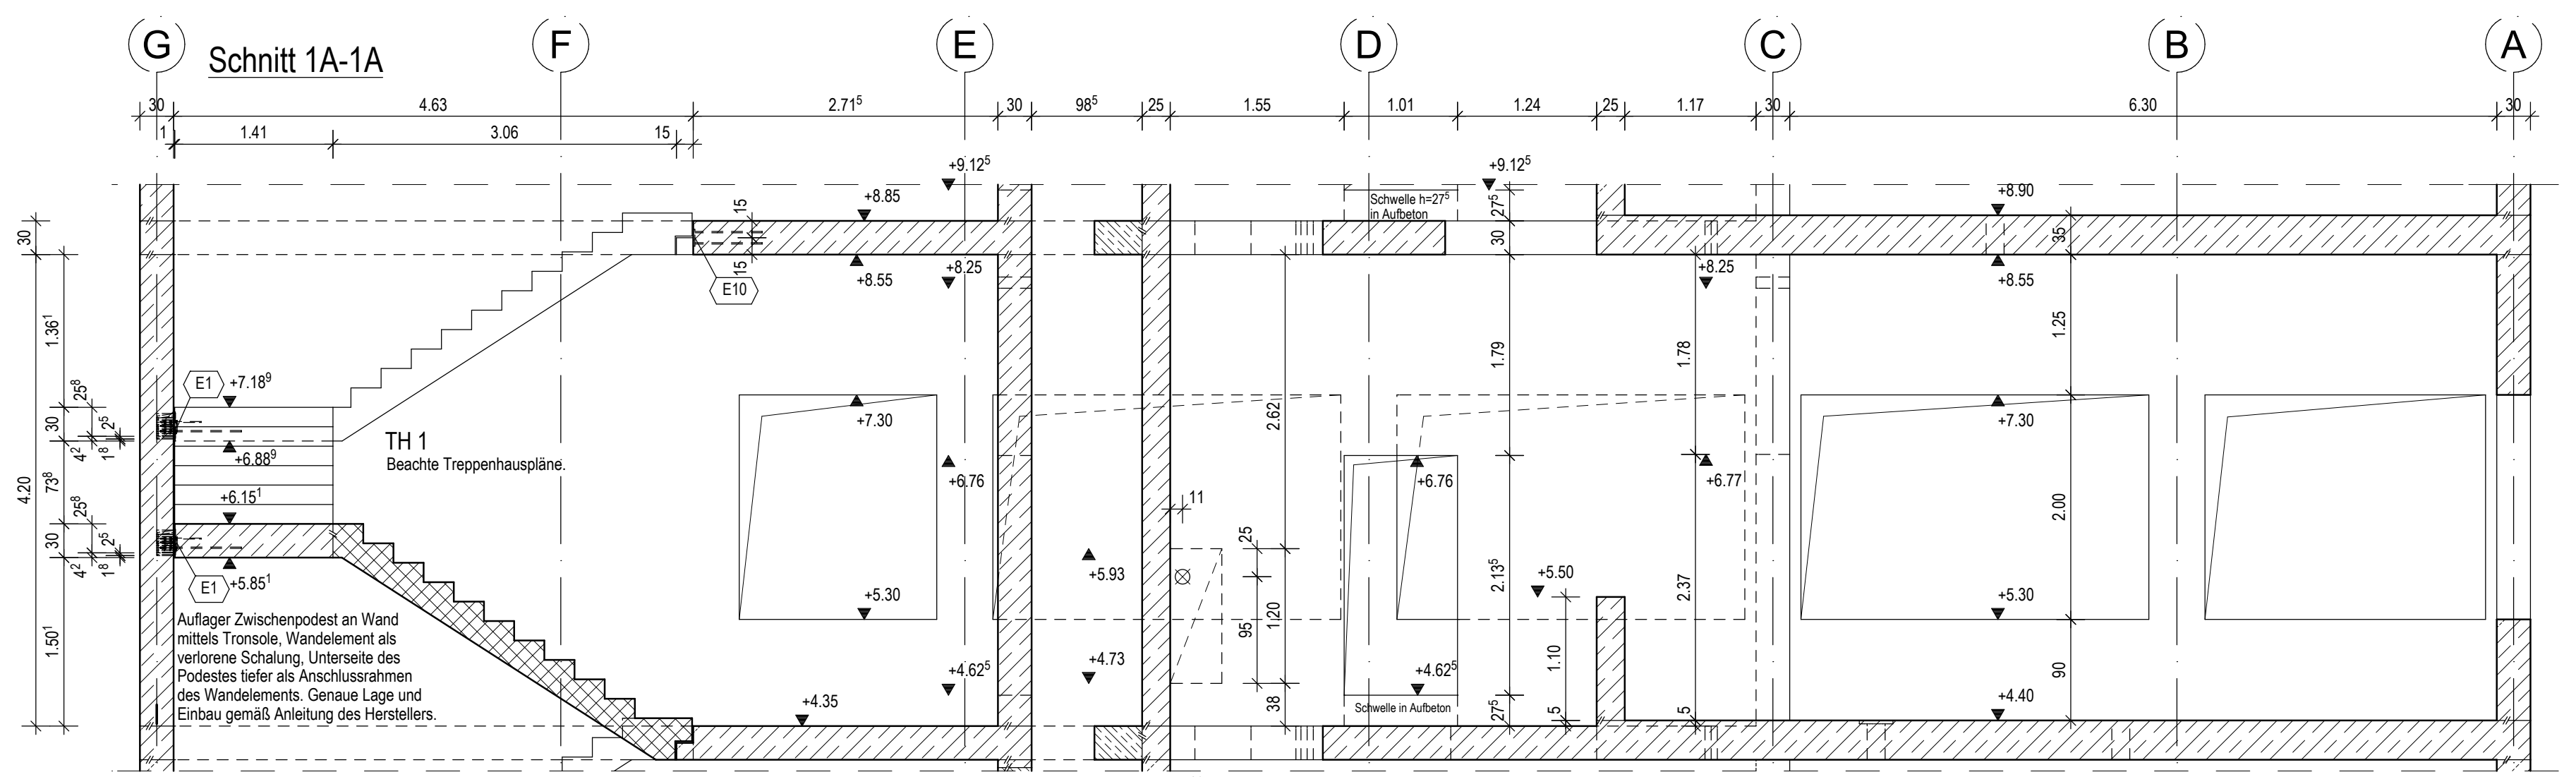
Schnitt 1A-1A
G F E D C B A
TH 1
Beachte Treppenhauspläne.
Auflager Zwischenpodest an Wand mittels Tronsole, Wandelement als verlorene Schalung, Unterseite des Podestes tiefer als Anschlussrahmen des Wandelements. Genaue Lage und Einbau gemäß Anleitung des Herstellers.
Schwelle h=27⁵ in Aufbeton
Schwelle in Aufbeton
+8.85
+8.55
+8.90
+7.30
+5.30
+4.35
+4.40

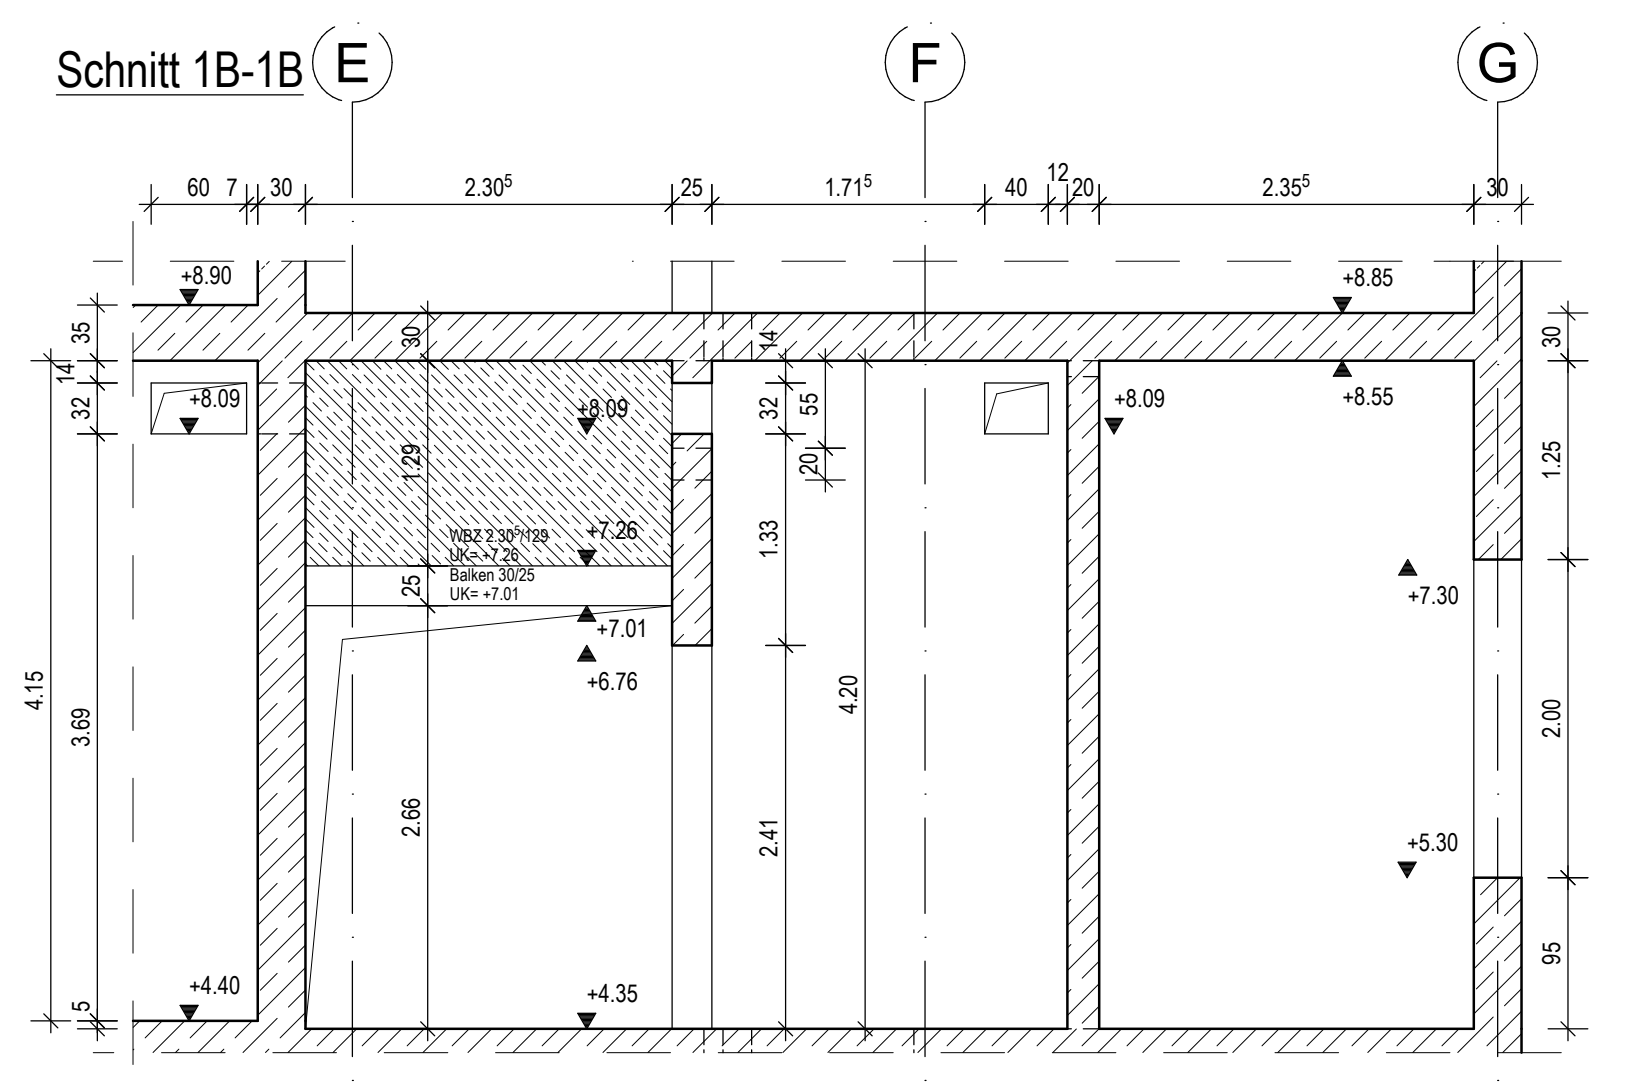
Schnitt 1B-1B
E F G
WBZ 2.30⁵/129
Balken 30/25
+8.90
+8.85
+8.55
+4.40
+4.35

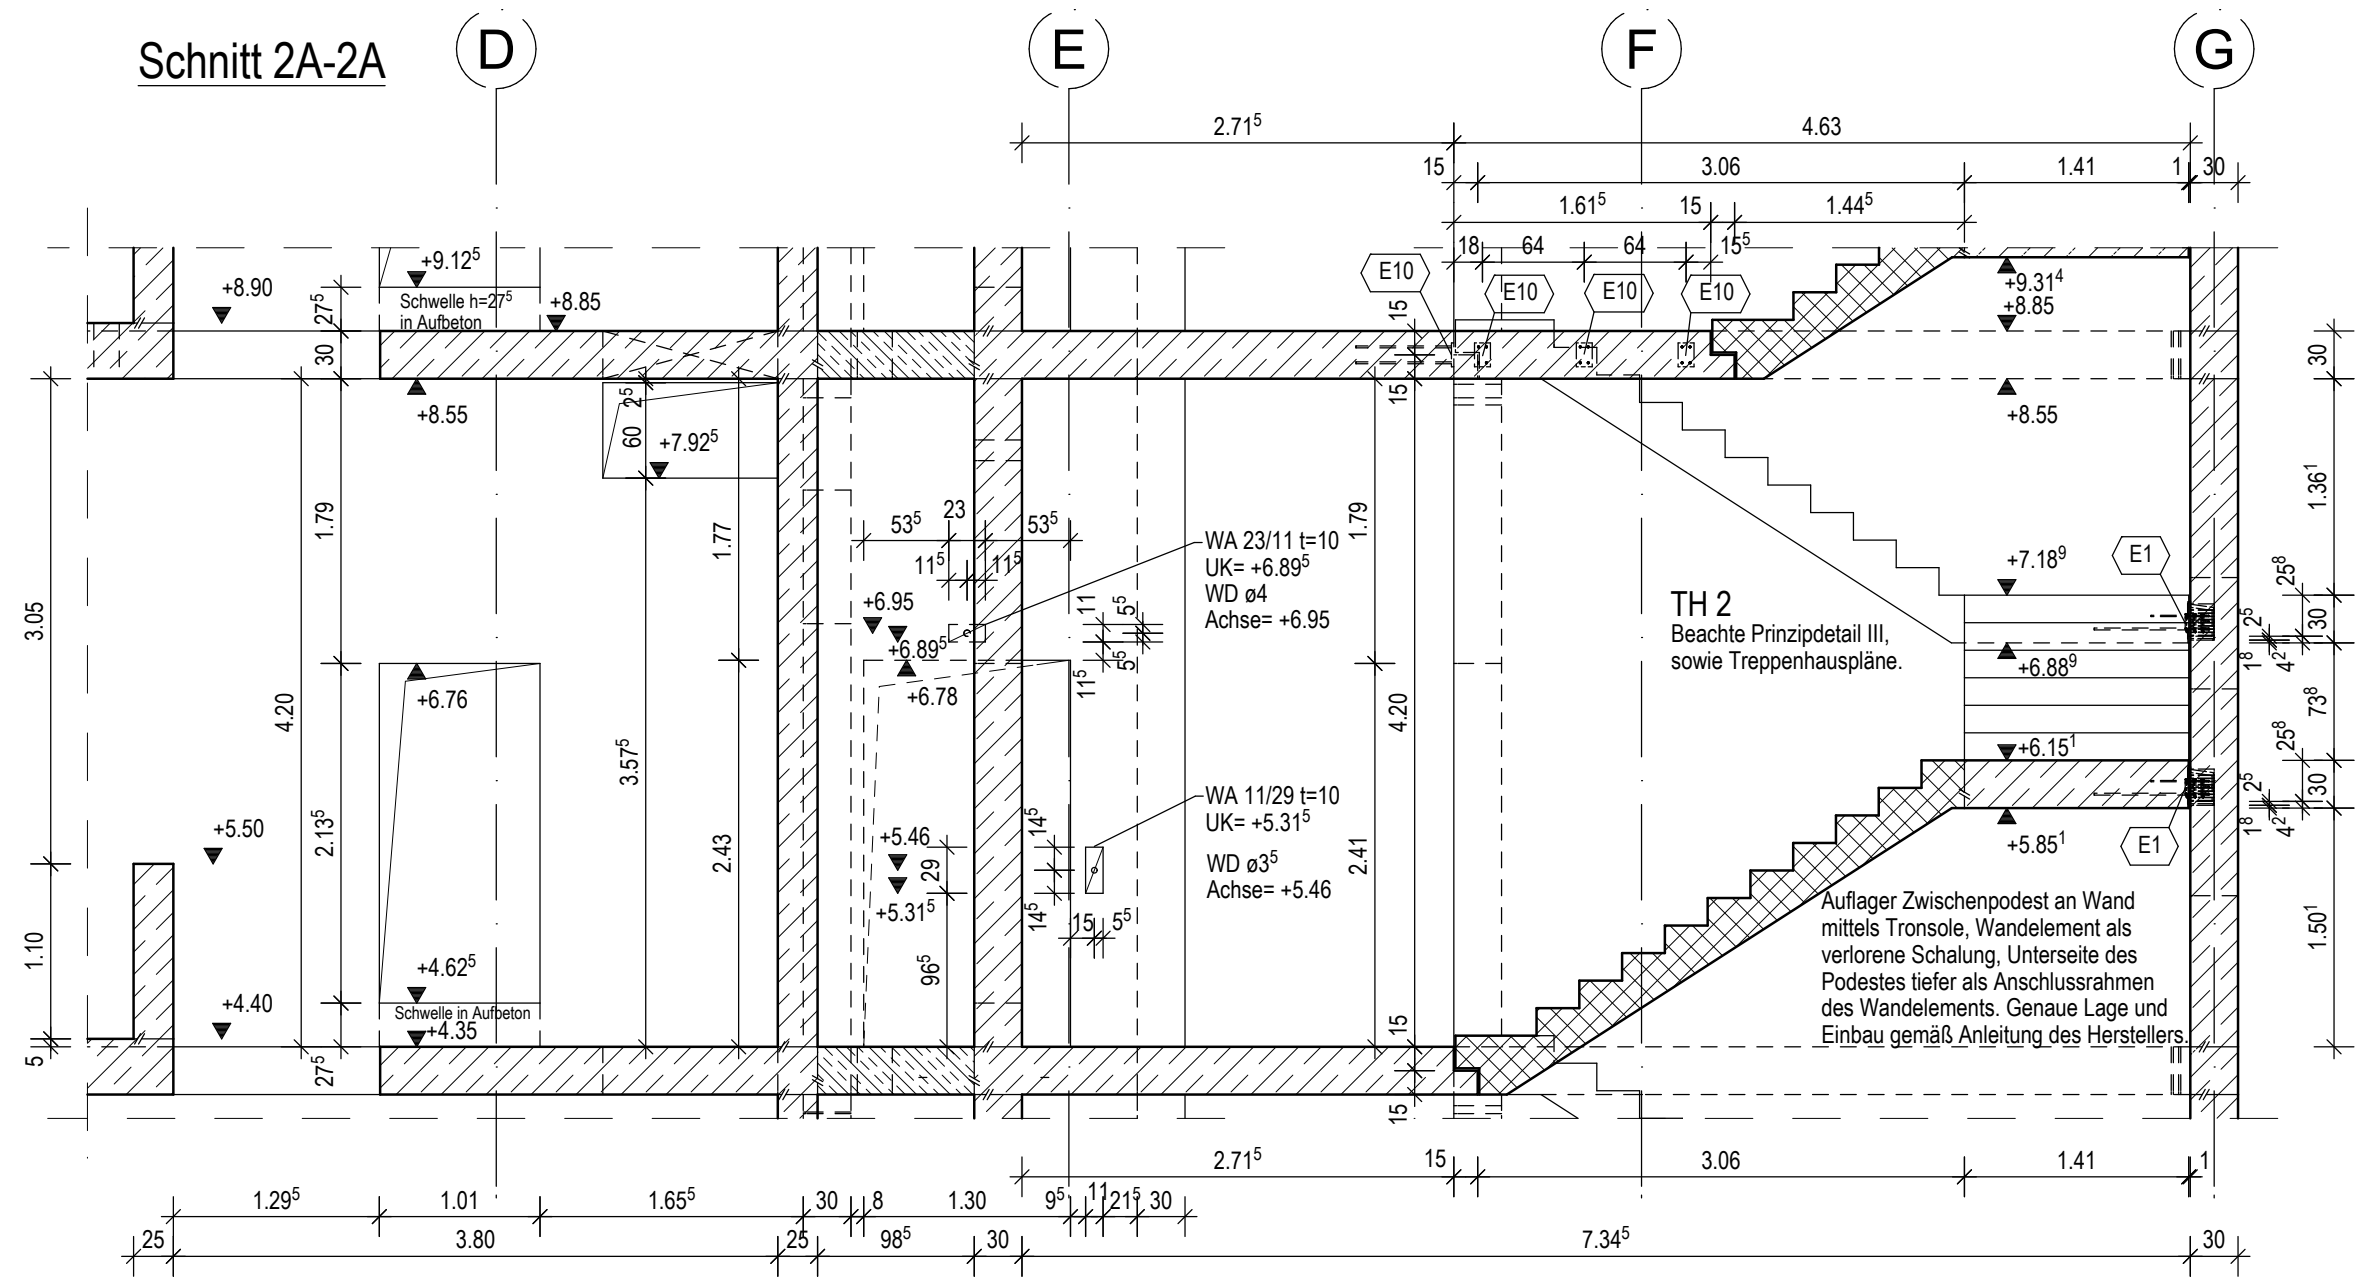
Schnitt 2A-2A
D E F G
TH 2
Beachte Prinzipdetail III, sowie Treppenhauspläne.
WA 23/11 t=10
UK= +6.89⁵
WD ø4
Achse= +6.95
WA 11/29 t=10
UK= +5.31⁵
WD ø3⁵
Achse= +5.46
Auflager Zwischenpodest an Wand mittels Tronsole, Wandelement als verlorene Schalung, Unterseite des Podestes tiefer als Anschlussrahmen des Wandelements. Genaue Lage und Einbau gemäß Anleitung des Herstellers.

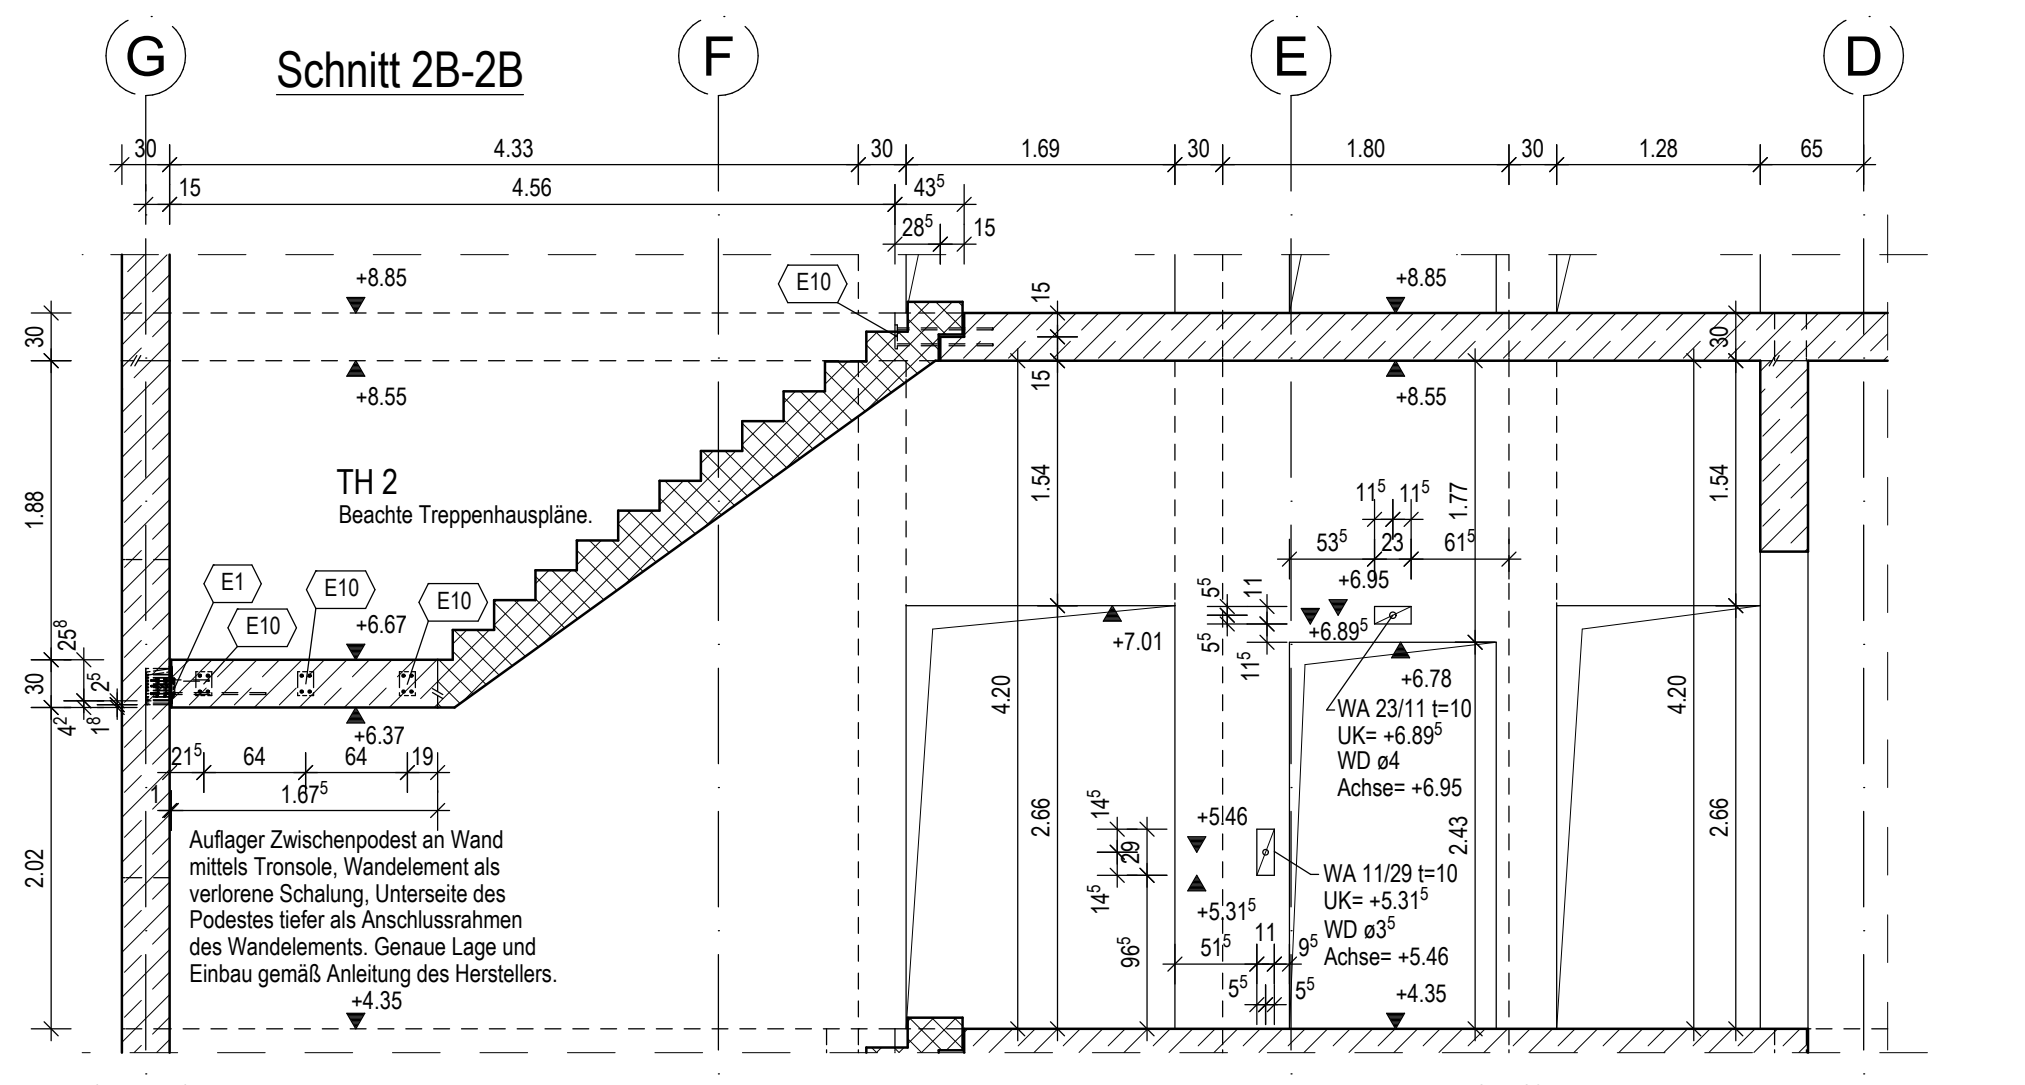
Schnitt 2B-2B
G F E D
TH 2
Beachte Treppenhauspläne.
Auflager Zwischenpodest an Wand mittels Tronsole, Wandelement als verlorene Schalung, Unterseite des Podestes tiefer als Anschlussrahmen des Wandelements. Genaue Lage und Einbau gemäß Anleitung des Herstellers.
+8.85
+8.55
+6.67
+6.37
+4.35

Legende:

Unterzüge und Sturzträger

Versprung in OK Bauteil (s. auch Vertiefung) unsichtbare Schalkante z.B. Deckensprung

Wände, Stützen und Oberzüge (Stahlbeton) im darüberliegenden Geschoß (mit Anschlußbewehrung)

Wände, Stützen und Oberzüge (Mauerwerk) im darüberliegenden Geschoß (ohne Anschlußbewehrung)

Wände / Stützen / Decken
Stahlbeton ▨
Stahlbeton (WU) ▨
Stahlbeton, nichttragend ▨
Fertigteil ▨
Wandartige Träger / Oberzüge auf OK Decke Fuge verzahnt ausführen

Aussparungen

WD Wanddurchbruch
WA Wandaussparung
WS Wandschlitz
ÜR Überschubrohr
Kernbohrzone für nachträglichen Einbau WBZ= Wand / DBZ = Decke (beachte Hinweis)
DA Deckenaussparung in UK Decke
DD Deckendurchbruch
DA Deckenaussparung in OK Decke

Einbauteilliste (Arbeitsstand, gilt für das gesamte Projekt)

Pos.	Bezeichnung (oder gleichwertig)	Stck
E1	Tronsole-Z-VH+VH-T	32
E2	Anschlussplatte Treppengeländer	132
E3	HBT 120-12_15-2-1250, h=250, lü=600, b=120_einreihig	96
E4	HBS-05-B-12-860 Muffenstab ø12, M12, l=860mm, B500B	404
E5	HBS-05-A-12-840 Anschlussstab ø12, M12, l=840mm, B500B	404
E6	HALFEN HBT Rückbiegeanschluss HBT 120-8_15-5-800, h=170, Lü=320	6
E7	HALFEN HBT Rückbiegeanschluss HBT 120-8_15-5-600 Sonderlänge, h=170, Lü=320	22
E8	HALFEN HBT Rückbiegeanschluss HBT 120-8_15-5-1250, h=170, Lü=320	14
E9	Schöck Stacon LD-Q-16-S-A4-R0-f20 mit Brandschutzmanschette	20
E10	Anschlussplatte Treppengeländer gerade	84
E11	Ankerplatte 260/180 S235 + 4x KÖCO SD1 d16x225 S235J2+C470 (ANr.016-0150-001)	4

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
03_V	26.02.2026	Herr Hofer	neue Einbauteile in den freien Deckenkanten für Geländer gemäß OP
02_V	22.12.2025	Herr Hofer	neue Wanddurchbrüche gemäß OP vom 15.12.25 mit Freigabe nur zur Bewehrungsplanung
01_V	02.12.2025	Herr Hofer	Ergänzungen und Anpassung gemäß OP vom 14.11.25 mit Freigabe nur zur Bewehrungsplanung
--_V	07.11.2025	Herr Hofer	**Erstellung**

0.00 (Baunull) = +207,50m ü. NHN

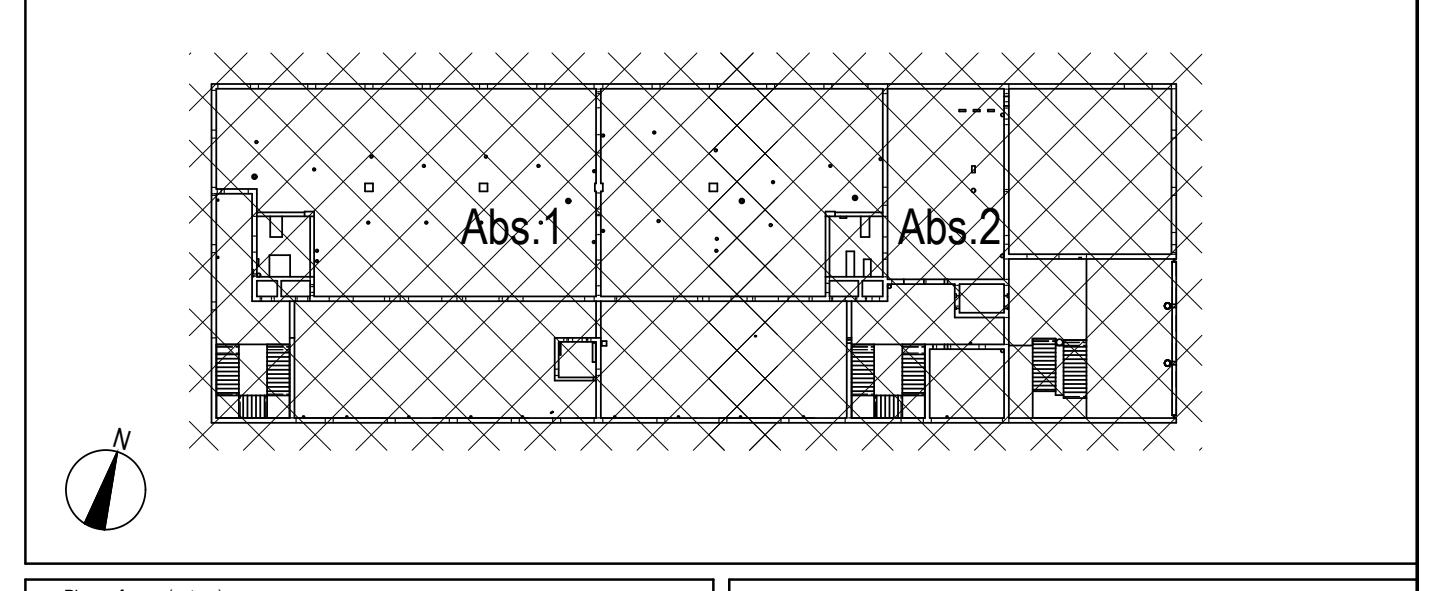

Planverfasser (extern):

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Aachen

Bauherr(in):
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW,
Niederlassung Aachen
Mies-van-der-Rohe-Straße 10, 52074 Aachen
Nutzer / Mieter(in):
RWTH Aachen
Landoltweg,52056 Aachen

Mies-van-der-Rohe-Straße 10
D - 52074 Aachen
Telefon: 0241-43510-0
Telefax: 0241 43510-198
E-Mail: ac.poststelle@blb.nrw.de
Internet: www.blb.nrw.de

Projekt:
10-12-2124-15-002
SAP-/Projekt-Nummer
Wirtschaftseinheit / Liegenschaft:
WE 2124
Wirtschaftseinheitsnummer
Objekt/Bauwerk/Gebäude
GE0037
Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.

Ersatzneubau Anorganische
und Organische Chemie
Projektbezeichnung
RWTH Aachen
Landoltweg,52056 Aachen
Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsbezeichnung
AOC-RWTH Aachen
Landoltweg,52056 Aachen
Objekt-/Bauwerks-/Gebäudebezeichnung

Planbezeichnung/Darstellung	Bauteil / Trakt:	AOC-RWTH Aachen
Schal- u. Konstruktionsplan OG1 Gesamtplan	Geschoss / Anlage:	OG1
Planschlüssel 2124_FTP_5_SP_4100_01_TWP_03_V	Planinhalt:	Grundriß

Dateipfad:

Modell-Name: 2124_FTP_5_SP_4100_01_TWP_--_-	Plottstiltabelle: ---	Planart:	Ausführungsplan
Layout-Name: SP_01_Gesamtplan_OG1	Gezeichnet: Herr Hofer	Fachbereich:	(TWP) Hochbau
XRef: Bild:	Leitung der Entwurfsarbeiten gem. §79 BauO NRW: ---	Blatt-Nr.:	Maßstab: 1:50
		Blattgrösse: 150.0x84.1cm	
		Plotdatum: 26.02.2026	Index 03

2124_FTP_5_SP_4100_01_TWP_--_- 26.02.2026 16:52