Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40
Geschossdecke über SG + EG + 2.+ 3.OG	s´ ≤ 25
Geschossdecke über 1.OG	s´ ≤ 20

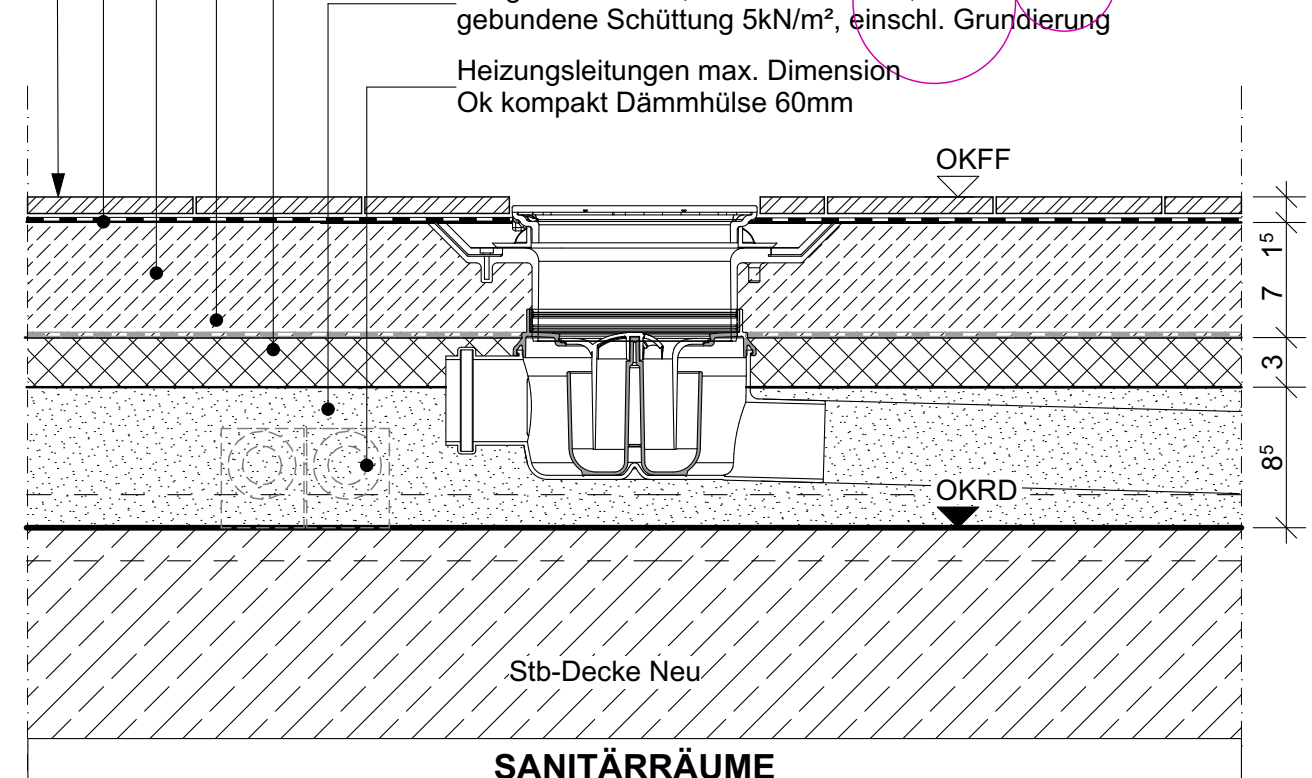

Keramikfliese als Bodenfliese, 150x150mm, glatt glasierte Oberflächen, R 10, gem. Bemusterung, Produkt nach Bemusterung, im Dünnbett verlegt, MGIIa Abdichtung Beanspruchungsklasse W-1I für alle barrierefreien WC ohne Duschfunktion

Verbundabdichtung unter Fliesen, hochelastische Flüssig-Dichtfolie, einkomponentig

70mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F4 - S70

Trennlage, PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 25/20/40, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm 09

Ausgleichsschicht, Höhe 20-100mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung

Heizungsleitungen max. Dimension Ok kompakt Dämmhülse 60mm

SANITÄRRÄUME
Wassereinwirkklasse W1-I mäßige Beanspruchung nach DIN 18534

BA.R01-FL
Sanitärräume
SG, EG, 1.- 3. OG
Fliesen (FL)

Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40
Geschossdecke über SG + EG + 2.+ 3.OG	s´ ≤ 25
Geschossdecke über 1.OG	s´ ≤ 20

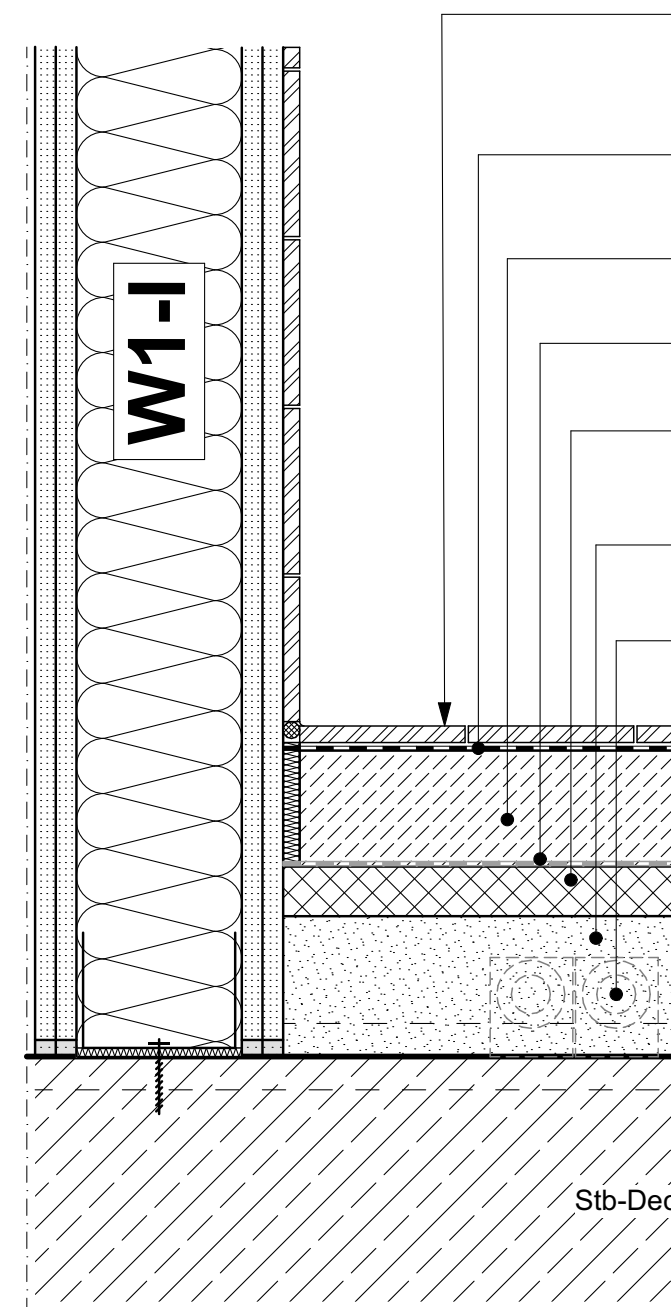

Keramikfliese als Bodenfliese, 20 x 20 cm, glatt glasierte Oberflächen, R 10, gem. Bemusterung, Produkt nach Bemusterung, im Dünnbett verlegt, MGIIa Abdichtung Beanspruchungsklasse W-1I für alle barrierefreien WC ohne Duschfunktion

Verbundabdichtung unter Fliesen, hochelastische Flüssig-Dichtfolie, einkomponentig

70mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F4 - S70

Trennlage, PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung, MW 032 DES sm/sh gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 20/25/40, Euroklasse A2 s1, Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm 09

Ausgleichsschicht, Höhe 20-100mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung

Heizungsleitungen mit Kompaktdämmung, max. 60mm, gem. Angabe TGA

Wassereinwirkklasse W1-I mäßige Beanspruchung nach DIN 18534

BA.R02-FL
barrierefreies WC ohne Duschfunktion,
SG, EG, 1.- 3. OG
Fliesen (FL)

Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40
Geschossdecke über SG + EG + 2.+ 3.OG	s´ ≤ 25
Geschossdecke über 1.OG	s´ ≤ 20

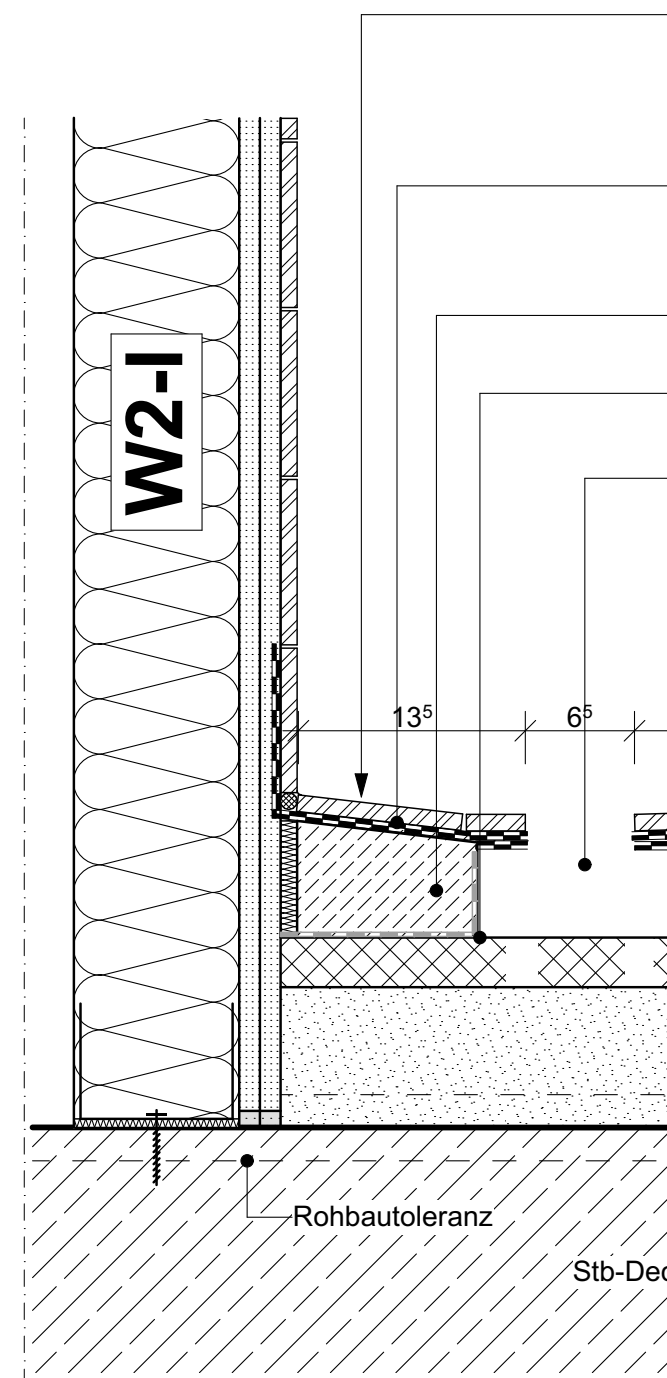

Keramikfliese 10 x 10cm als Boden- und Wandfliese, R 12, gem. Bemusterung, Fugenfarbe, gem. Bemusterung, im Dünnbett verlegt, MGIIa, Abdichtung Beanspruchungsklasse W-2I für alle Duschen

Reaktivabdichtung nach DIN 18534, gem. ZDB-Merkblatt "Abdichtung im Verbund", 2-komponentiges Dicht- und Klebesystem, C1 E / S2 nach DIN EN 12004, wasserdicht, geringe Kapillarität, sehr emmisionsarm als Verbundabdichtung

70mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F4 - S70

Trennlage, PE-Folie

ebenengleiche Duschrinne mit Abdeckung, Edelstahl, seitlicher Ablauf horizontal DN40, Sperrwasserhöhe 30mm

30 mm Trittschalldämmung, MW DES sm

Ausgleichsschicht, gebundene Schüttung 5kN/m²

Wassereinwirkklasse W2-I hohe Beanspruchung nach DIN 18534

BA.R03-FL
Duschen, Ablaufrinne barrierefreies WC mit Dusche
SG, 1. OG
Fliesen (FL)

Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40
Geschossdecke über SG + EG + 2.+ 3.OG	s´ ≤ 25
Geschossdecke über 1.OG	s´ ≤ 20

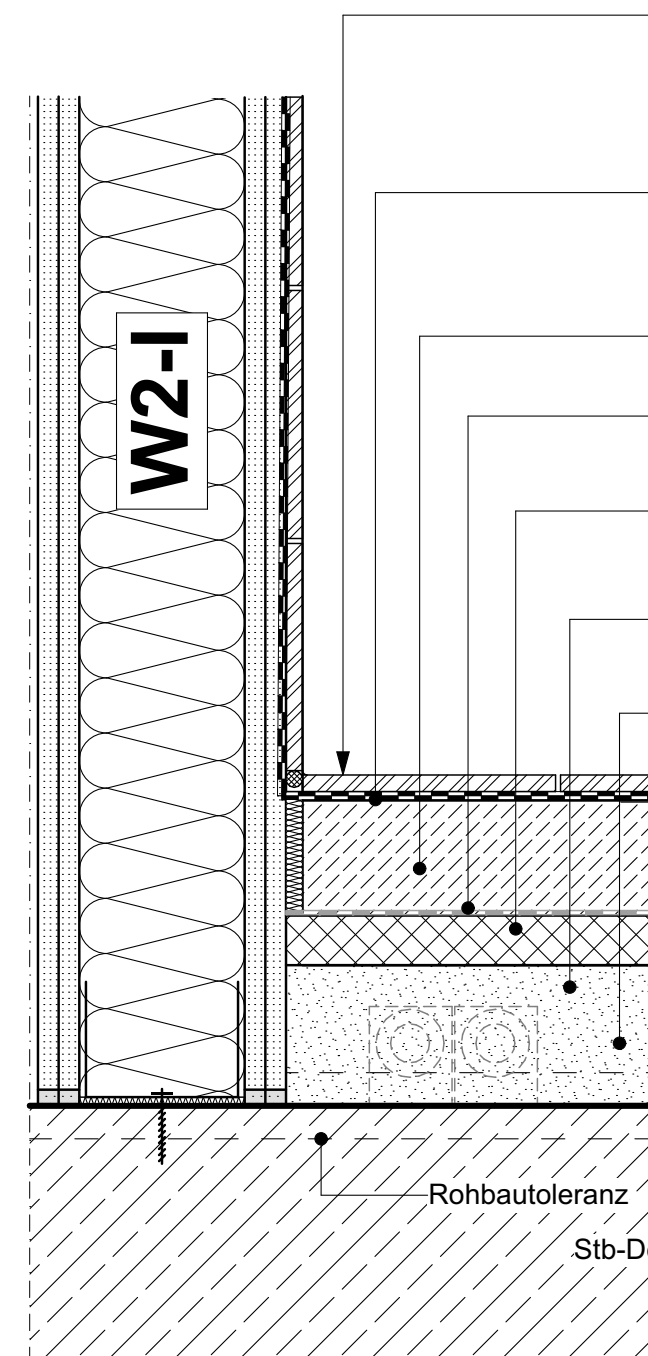

Keramikfliese, 20 x 20cm als Boden- und Wandfliese, R 12, gem. Bemusterung, Fugenfarbe, gem. Bemusterung, im Dünnbett verlegt, MGIIa, Abdichtung Beanspruchungsklasse W-2I für alle Duschen

2- komponentiger Polyurethan, Farbe gem. Bemusterung, Chemikalienbeständig, wasserundurchlässig , sehr emissionsarm, Wassereinwirklasse W3-I gem. DIN 18534, auf Grundierung aufgetragen, 20cm über höchste Zapfstelle führen

70mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F4 - S70

Trennlage, PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 20/25/40, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm 09

Ausgleichsschicht, Höhe 20-100mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung

Heizungsleitungen mit Kompaktdämmung, max. 60mm, gem. Angabe TGA

Wassereinwirkklasse W2-I hohe Beanspruchung nach DIN 18534

BA.R04-FL
barrierefreies WC mit intergierter Duschfunktion,
Bodeneinlauf
SG (As´),1. OG
Fliesen (FL)

Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über EG	s´ ≤ 25

bei Trockenbau-Unterkonstruktion muss das Metall-Ständerwerk zusätzlich korrisionsgeschützt sein (DIN 18534-1 S.14)

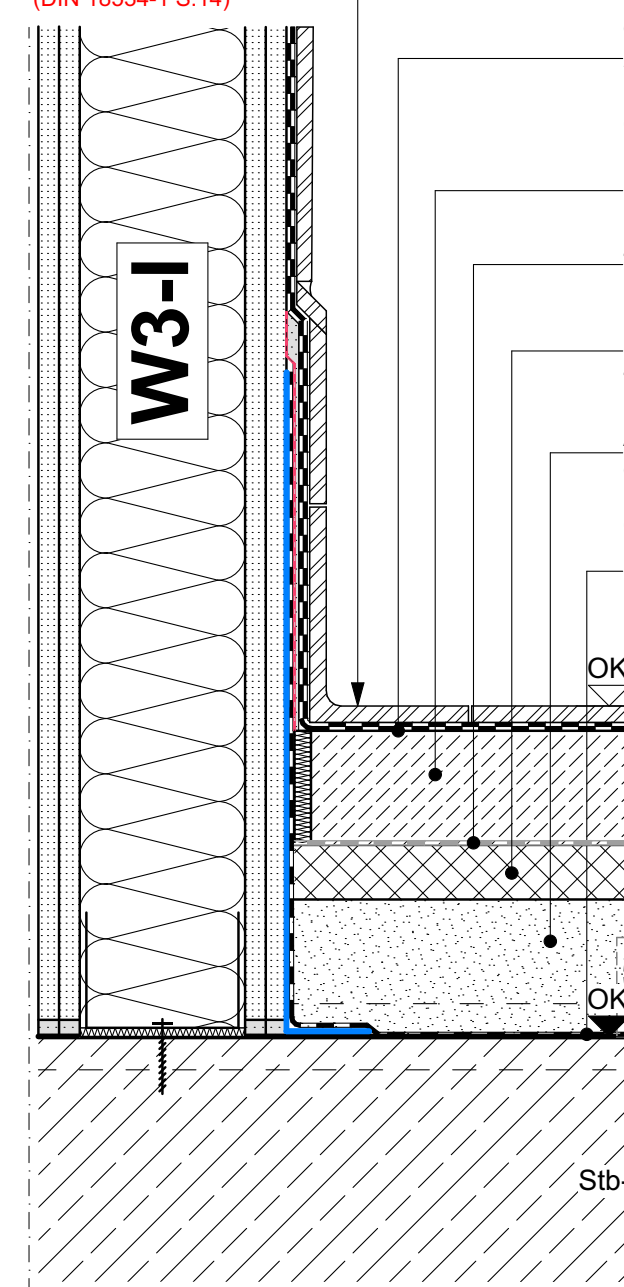

Keramikfliese, 20 x 20cm als Boden- (R 12) und Wandfliese, gem. Bemusterung, im Dünnbett verlegt, MGIIa Abdichtung Beanspruchungsklasse W3-I für alle Küchen

Reaktivabdichtung nach DIN 18534, gem. ZDB-Merkblatt "Abdichtung im Verbund", 2-komponentiges Dicht- und Klebesystem, C1 E/ S2 nach DIN EN 12004, wasserdicht, geringe Kapillarität, sehr emmisionsarm als Verbundabdichtung

70mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F4 - S70

Trennlage, PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 25, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm

Ausgleichsschicht, Höhe 20-100mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung

einlagige Abdichtung. hochpolymere Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahn, Polyester weichgestellt, fluxölverträglich, mineralöl-,fettsäure-, milchsäurebeständig, lose auf Bodenausgleich bzw.Rohdecke verlegt, t=1,5mm 09

OKFF 1.OG

Wassereinwirkklasse W3-I mäßige Beanspruchung nach DIN 18534

BA.R05-FL
Kantine Küche 1.OG
Fliesen, Zementestrich schwimmend
Fliesen (FL)

Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40
Geschossdecke über SG + EG + 2.+ 3.OG	s´ ≤ 25
Geschossdecke über 1.OG	s´ ≤ 20

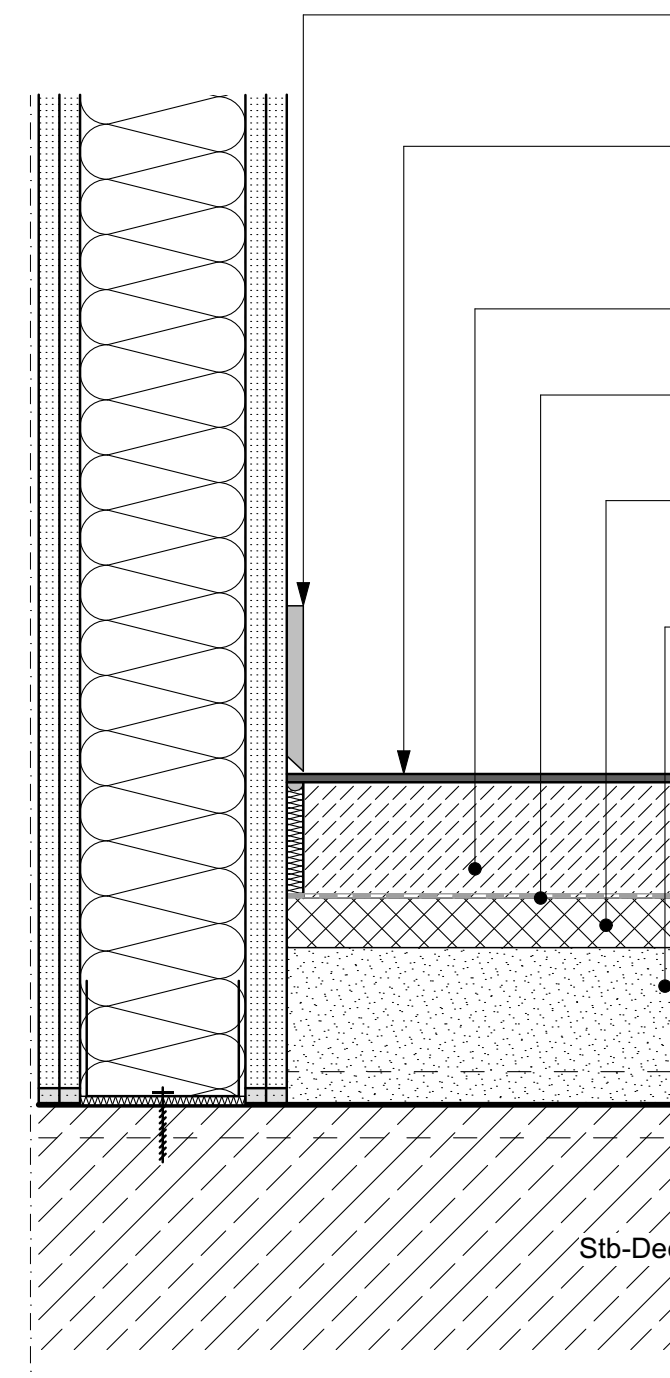

Sockelleiste gem. Bemusterung, lackiert wie Wandfarbe, Vollholz, 100x10mm

Oberflächenbelag Kautschuk d = 2 mm, Farbe gem. Bemusterung, vollflächig verklebt auf spannungsarmer Spachtelmasse, zur Herstellung gleichmäßiger saugfähiger und ebener Verlegeflächen, mind. Schichtdicke 20mm

70mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F4 - S70

Trennlage, PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 20/25/40, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm 09

Ausgleichsschicht, Höhe 20-100mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung

BA.R06-KT
Büroräume, Wachmeisterei SG, Umkleiden, Besprechungsraum,
SG, EG,1. - 3.OG
Kautschuk (KT)

Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40
Geschossdecke über SG + EG + 2.+ 3.OG	s´ ≤ 25
Geschossdecke über 1.OG	s´ ≤ 20

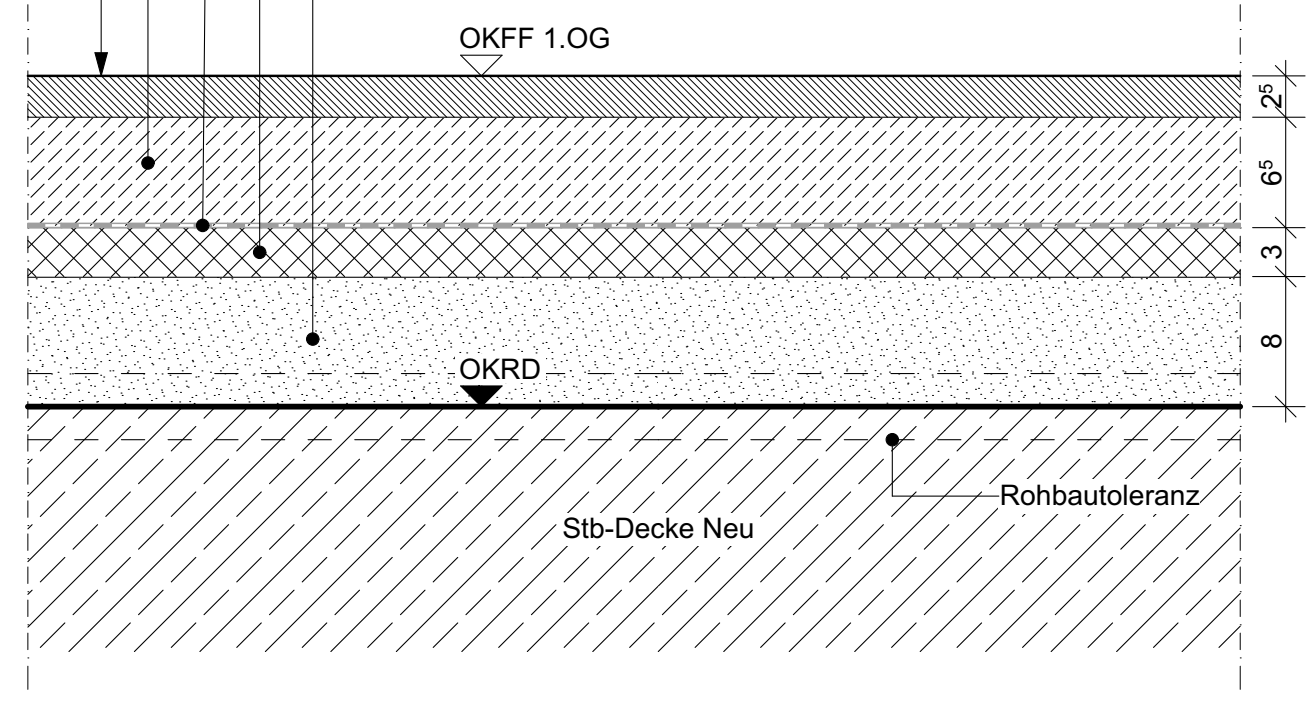

Oberflächenbelag Terrazzo Estrich im Verbund, mehrfach geschliffen, 25 mm, gem. Bemusterung, C50 - F7 - S25, Rustchfestigkeitsklasse R9, verdichten und höhengenau nach DIN 18202, Tab. 3, Z.3, Untergrundvorbehandlung mit Grundanstrich einer einkomponentiger Acrylatlösung auf Haftgrund

65 mm Zementestrich, schwimmend verlegt, schwindarm, DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65

Trennlage, PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 20/25/40, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm 09

Ausgleichsschicht, Höhe 20-100mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung

BA.R07-TE
Kantine Speisesaal, Beratungszimmer, Wartezone, Flur 1.OG
Terrazzo Estrich im Verbund (TE)

Nutzlast q_k : 4,0 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über EG	s´ ≤ 25

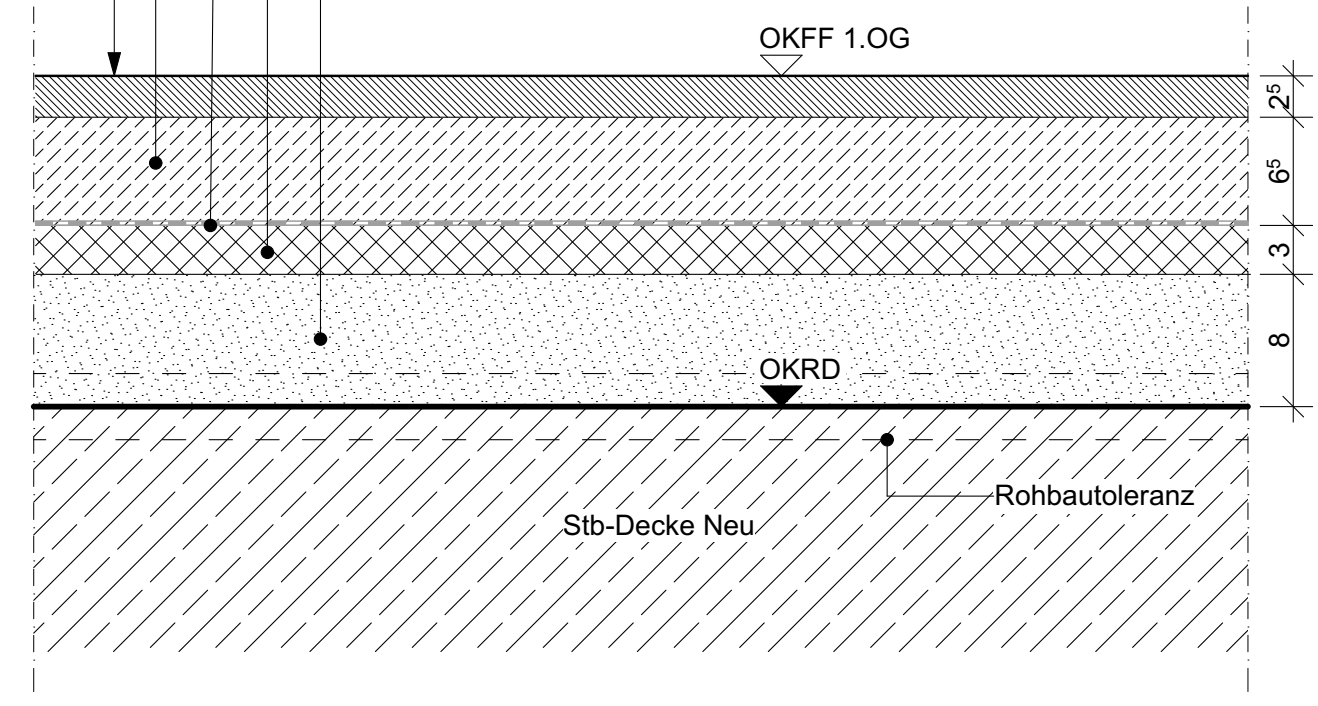

Oberflächenbelag Terrazzo Estrich im Verbund, mehrfach geschliffen, 25 mm, gem. Bemusterung, C50 - F7 - S25, Rustchfestigkeitsklasse R9, verdichten und höhengenau nach DIN 18202, Tab. 3, Z.3, Untergrundvorbehandlung mit Grundanstrich einer einkomponentiger Acrylatlösung auf Haftgrund

65 mm Zementestrich, schwimmend verlegt, schwindarm, DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65

Trennlage, PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 25, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm 09

Ausgleichsschicht, Höhe 20-100mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung

BA.R08-TE
Schwurgerichts-Sitzungssaal 1.OG
Terrazzo Estrich im Verbund (TE)

Nutzlast q_k : 3,0 kN/m²
Ausbaulast : 1,0/3,0KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40
Geschossdecke über SG + EG + 2.+ 3.OG	s´ ≤ 25
Geschossdecke über 1.OG	s´ ≤ 20

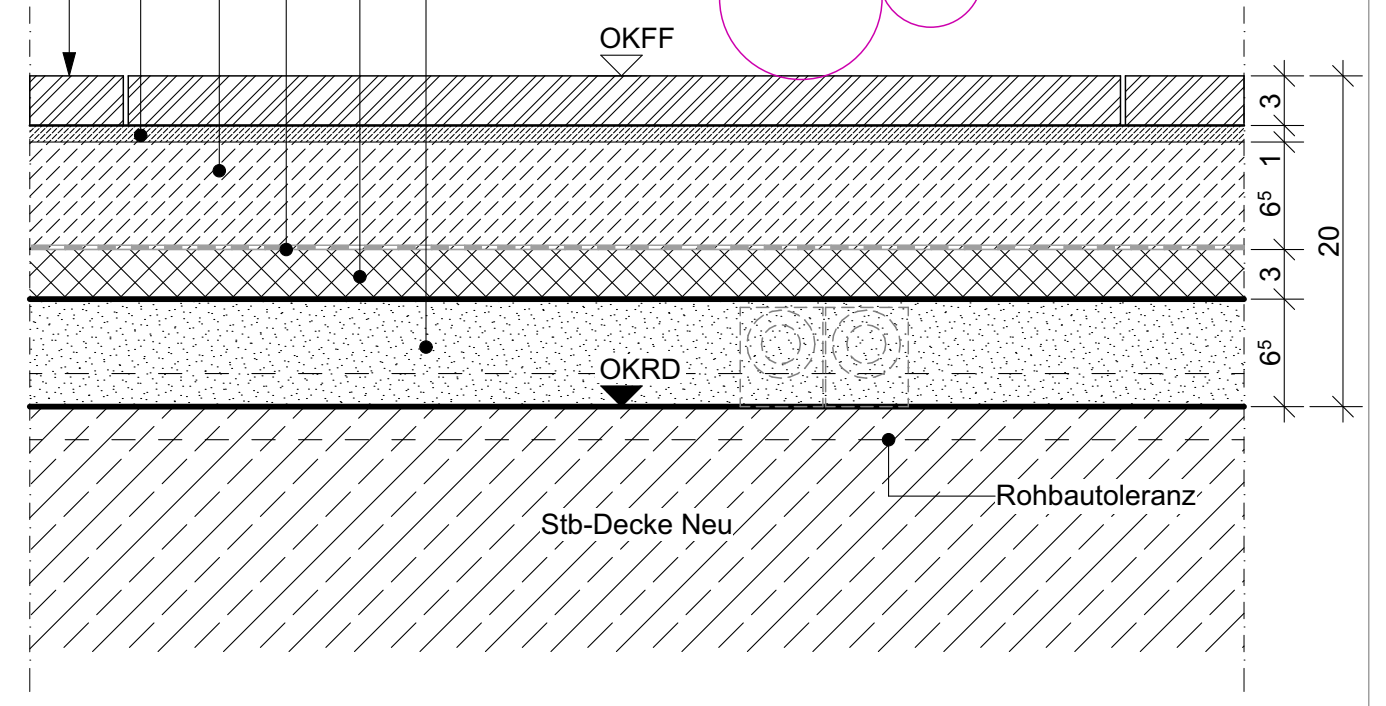

Betonwerkstein, 600 x 600 mm gem. Bemusterung, Rustchfestigkeitsklasse R9, im Mittelbettmörtel verlegt

Mittelbettmörtel

65mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F5 - S65

PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 20/25/40, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm

Ausgleichsschicht, Höhe 65 mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung 09

BA.R09-BS
Treppenhäuser SG, EG, 1.- 3.OG
Betonwerkstein (BS)

Nutzlast q_k : 3,0 kN/m²
Ausbaulast : 1,0/ 3,0 KN/m²

Treppenpodeste	s´ ≤ 30

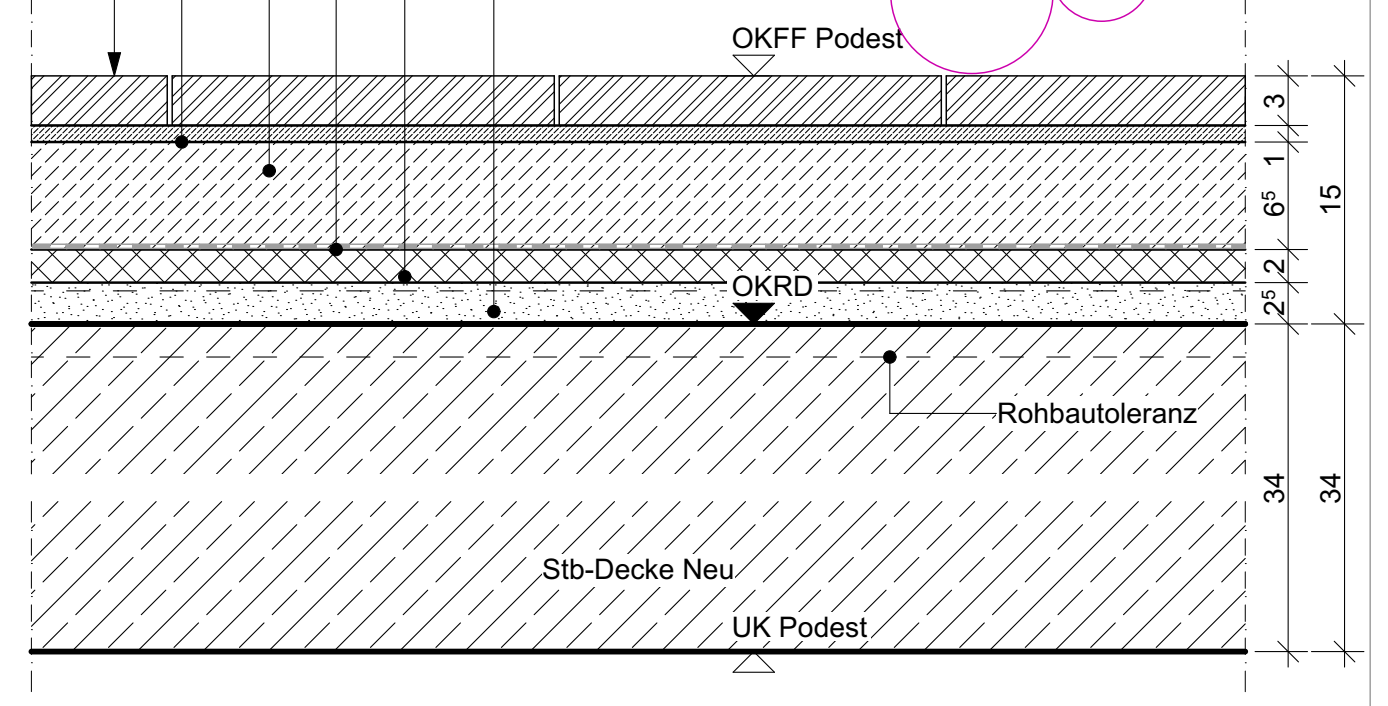

Betonwerkstein, 600 x 600 mm gem. Bemusterung, Rustchfestigkeitsklasse R9, im Mittelbettmörtel verlegt

Mittelbettmörtel

65mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F5 - S65

PE-Folie

20 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 30, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm

Ausgleichsschicht, Höhe 65 mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung 09

BA.R10-BS
Treppenhäuser Podeste
Betonwerkstein (BS)

Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40
Geschossdecke über SG + EG + 2.+ 3.OG	s´ ≤ 25
Geschossdecke über 1.OG	s´ ≤ 20

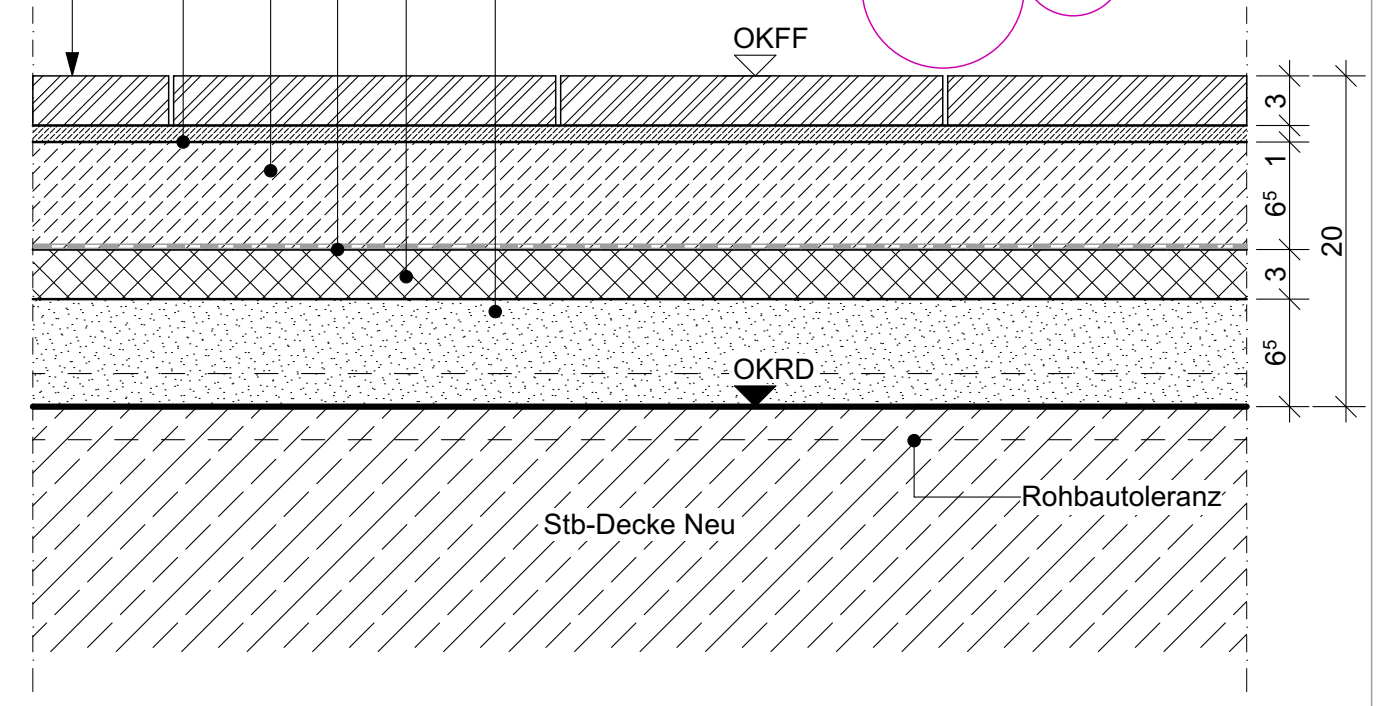

Betonwerkstein, 600 x 600 mm gem. Bemusterung, Rustchfestigkeitsklasse R9, im Mittelbettmörtel verlegt

Mittelbettmörtel

65mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F5 - S65

PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 20/25, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm

Ausgleichsschicht, Höhe 65 mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung 09

BA.R11-BS
Vorführabteilung, Wartezone Grundbuchtamt,
Kommunikationsfläche, Flur as´, Besprechungsräume 1 + 2,
SG,EG, 2.- 3.OG
Betonwerkstein (BS)

Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Brücke/ Übergang

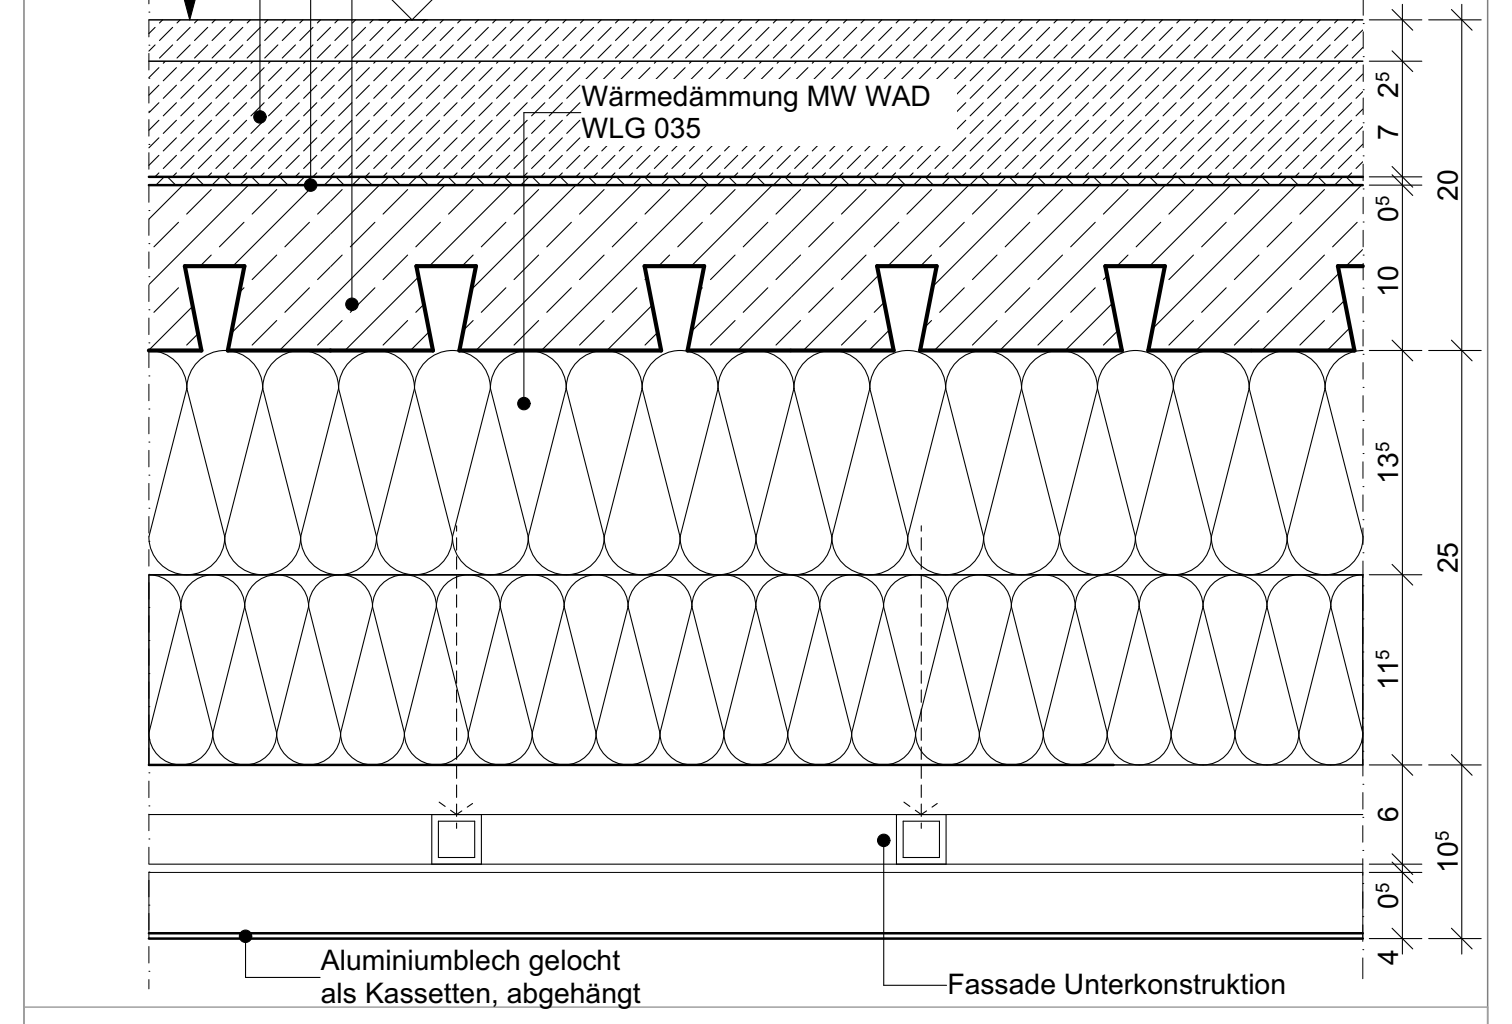

Oberflächenbelag Terrazzo Estrich im Verbund, mehrfach geschliffen, 25 mm, gem. Bemusterung, C50 - F7 - S25, Rutschfestigkeitsklasse R9, verdichtet und höhengenau nach DIN 18202, Tab. 3, Z.3, Untergrundvorbehandlung mit Grundanstrich einer einkomponentiger Acrylatlösung auf Haftgrund

70 mm Zementestrich, schwimmend verlegt, schwindarm, DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S80

Trittschall- und Entkopplungsbahn, ΔLw= 17dB, hochspezifiziertes Gummigranulat auf Recyclingbasis, d=3mm

Verbunddecke aus Stahlblech und Beton, Stahlprofiltafeln HR 51/150 0,75, Füllung mit Normalbeton C20/25, konstruktiv bewehrt

Aluminiumblech gelocht als Kassetten, abgehängt

Fassade Unterkonstruktion

BA.R12-TE
Brücke, Übergang Bestand- zu Neubau 1.OG
Terrazzo (TE)

Nutzlast q_k : 10 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über SG	s´ ≤ 25

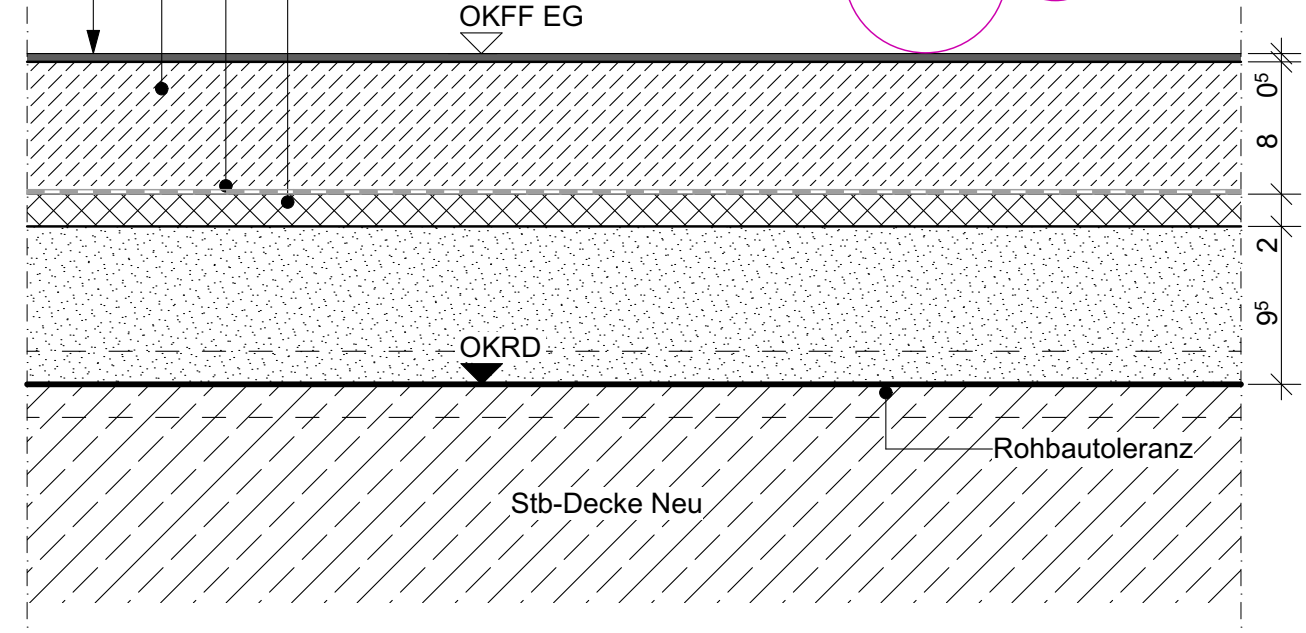

Oberflächenbelag Kautschuk d = 2 mm, Farbe gem. Bemusterung, vollflächig verklebt auf spannungsarmer Spachtelmasse, zur Herstellung gleichmäßiger saugfähiger und ebener Verlegeflächen, mind. Schichtdicke 20mm

80mm Zementestrich bewehrt, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C30 - F6 - S80
Schwindklasse 1 (schwindarm), schwind- und spannungsarm, Oberfläche schleifen oder kugelstrahlen, absaugen

PE - Folie

20 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 25, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm 09

BA.R13-KT
Grundaktenraum 1 EG
Kautschuk (KT)

Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40

Schwingboden Sportraum SG

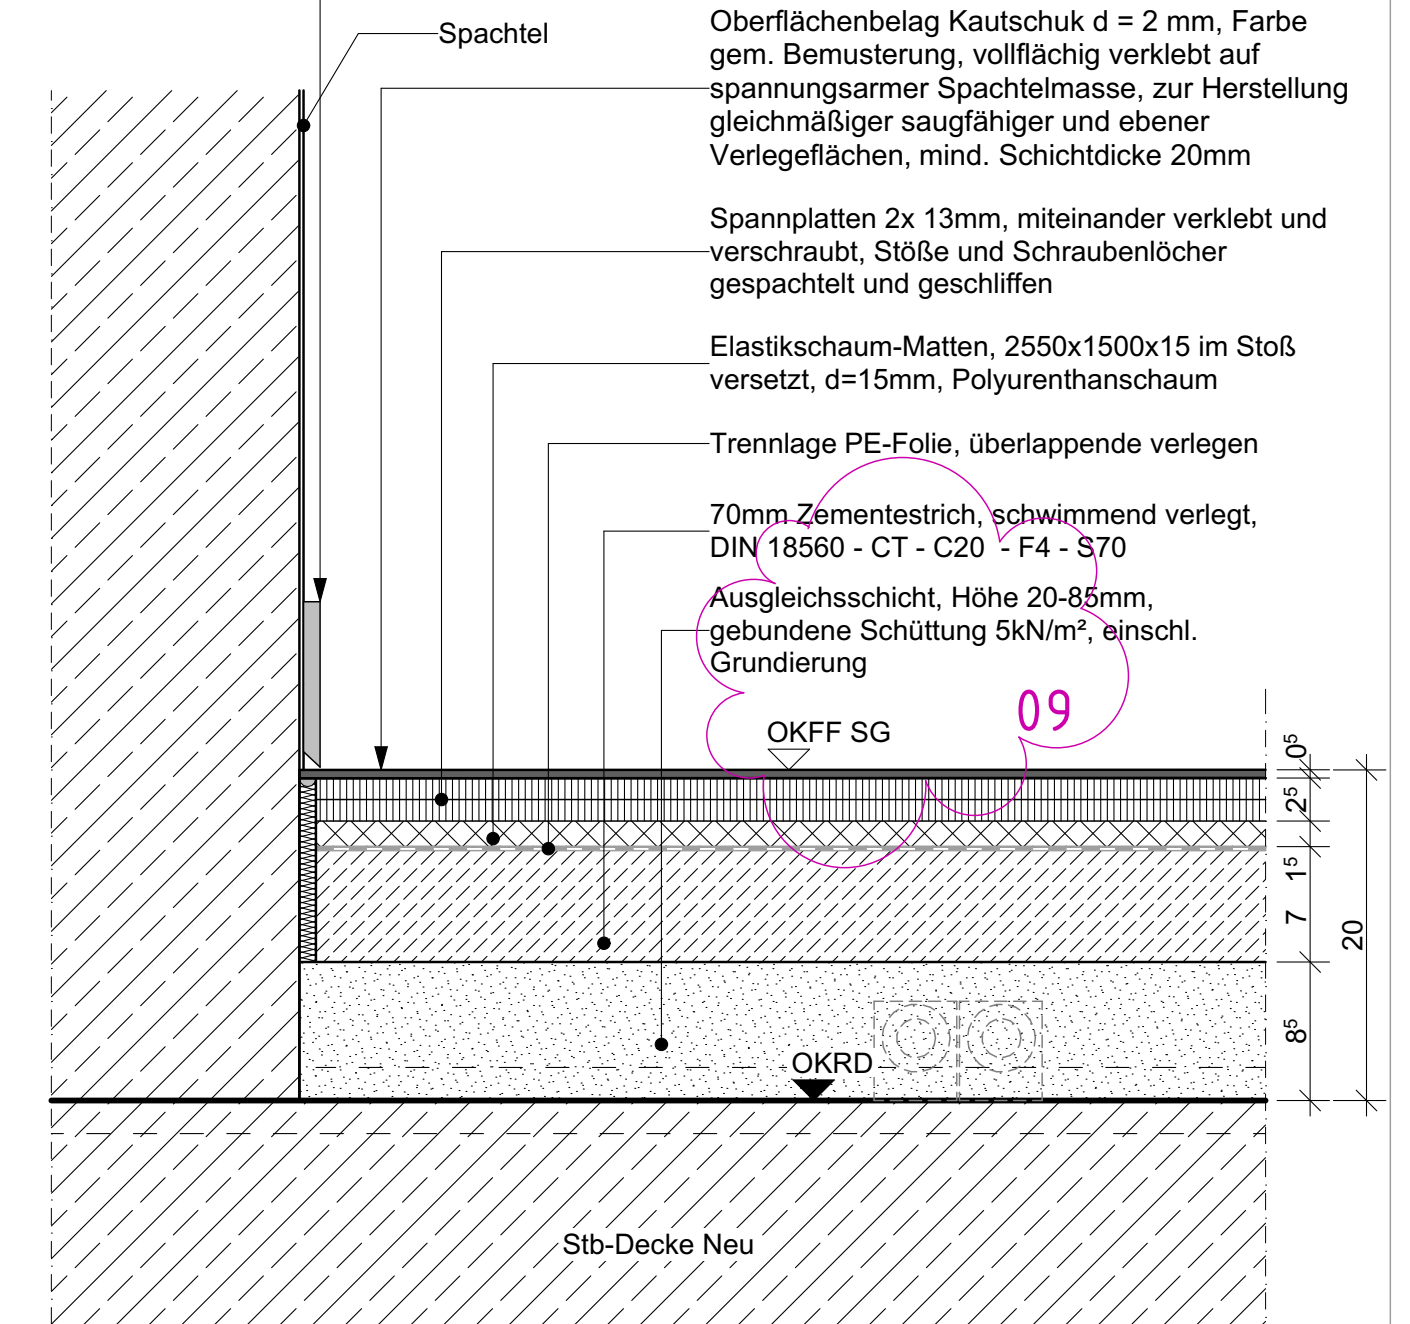

Sockelleiste gem. Bemusterung, lackiert wie Wandfarbe, Vollholz, 100x10mm

Spachtel

Oberflächenbelag Kautschuk d = 2 mm, Farbe gem. Bemusterung, vollflächig verklebt auf spannungsarmer Spachtelmasse, zur Herstellung gleichmäßiger saugfähiger und ebener Verlegeflächen, mind. Schichtdicke 20mm

Spannplatten 2x 13mm, miteinander verklebt und verschraubt, Stöße und Schraubenlöcher gespachtelt und geschliffen

Elastikschaum-Matten, 2550x1500x15 im Stoß versetzt, d=15mm, Polyurenthanschaum

Trennlage PE-Folie, überlappende verlegen

70mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F4 - S70

Ausgleichsschicht, Höhe 20-85mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung 09

BA.R14-KT
Trainingsraum/ Sportraum im SG
Kautschuk (KT)

Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40
Geschossdecke über SG + EG + 2.+ 3.OG	s´ ≤ 25
Geschossdecke über 1.OG	s´ ≤ 20

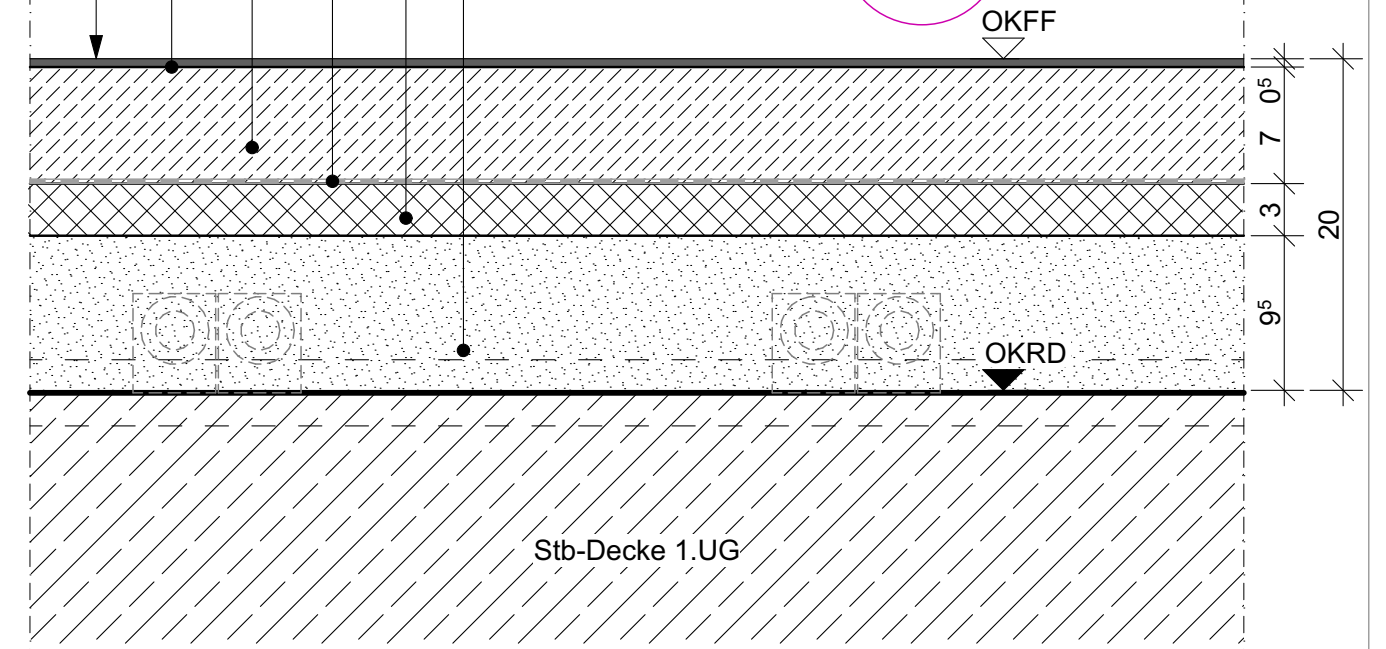

Oberflächenbelag Kautschuk gem. Anforderungen nach EN 1817, Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV, Rutschsicherheitseinstufung nach EN 16165: R 9, Elektrische Isolierfähigkeit EN 1081 R1: >10¹⁰Ohm d=2mm, Farbe gem. Bemusterung, vollflächig verklebt

vollfläachiger Leitfähiger Kleber mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff nach Herstellerempfehlung

75mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F4 - S75

PE - Folie

30 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 20/25/40, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm 09

Ausgleichsschicht, Höhe 20-85mm, gebundene Schüttung 5kN/m², einschl. Grundierung

BA.R15-KT
EDV SG - 3.OG
Kautschuk Ableitfähig (KT)

Nutzlast q_k : 2,0 kN/m²
Ausbaulast : 3,0KN/m²

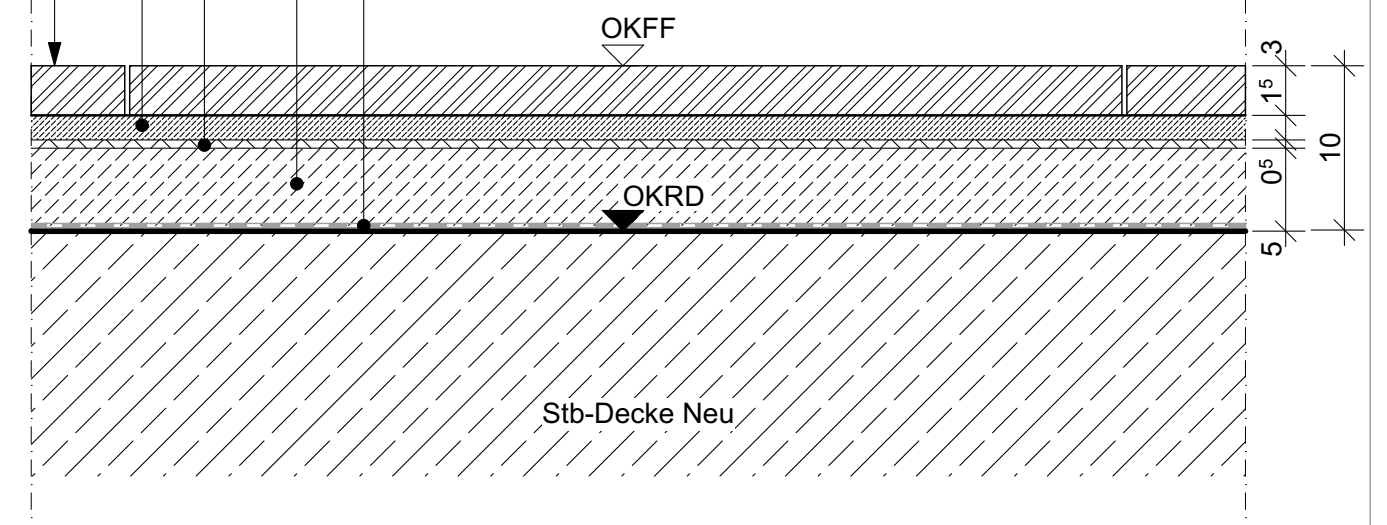

Betonwerkstein, 600 x 600 mm gem. Bemusterung, Rutschfestigkeitsklasse R9, im Mittelbett verlegt

Mörtelbett

Trittschall- und Entkopplungsbahn, ΔLw= 17dB, hochszezifiziertes Gummigranulat auf Recyclingbasis, d=3mm, im Mörtelbett verlegt

50mm Zementestrich, auf Trennlage verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F5 - S45

PE-Folie

BA.R15-BS
Übergang Bestand zu Bauteil 3, SG
Betonwerkstein (BS)

Nutzlast q_k : 3,5 kN/m²
Ausbaulast : 3,0 KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40
Geschossdecke über SG + EG + 2.+ 3.OG	s´ ≤ 25
Geschossdecke über 1.OG	s´ ≤ 20

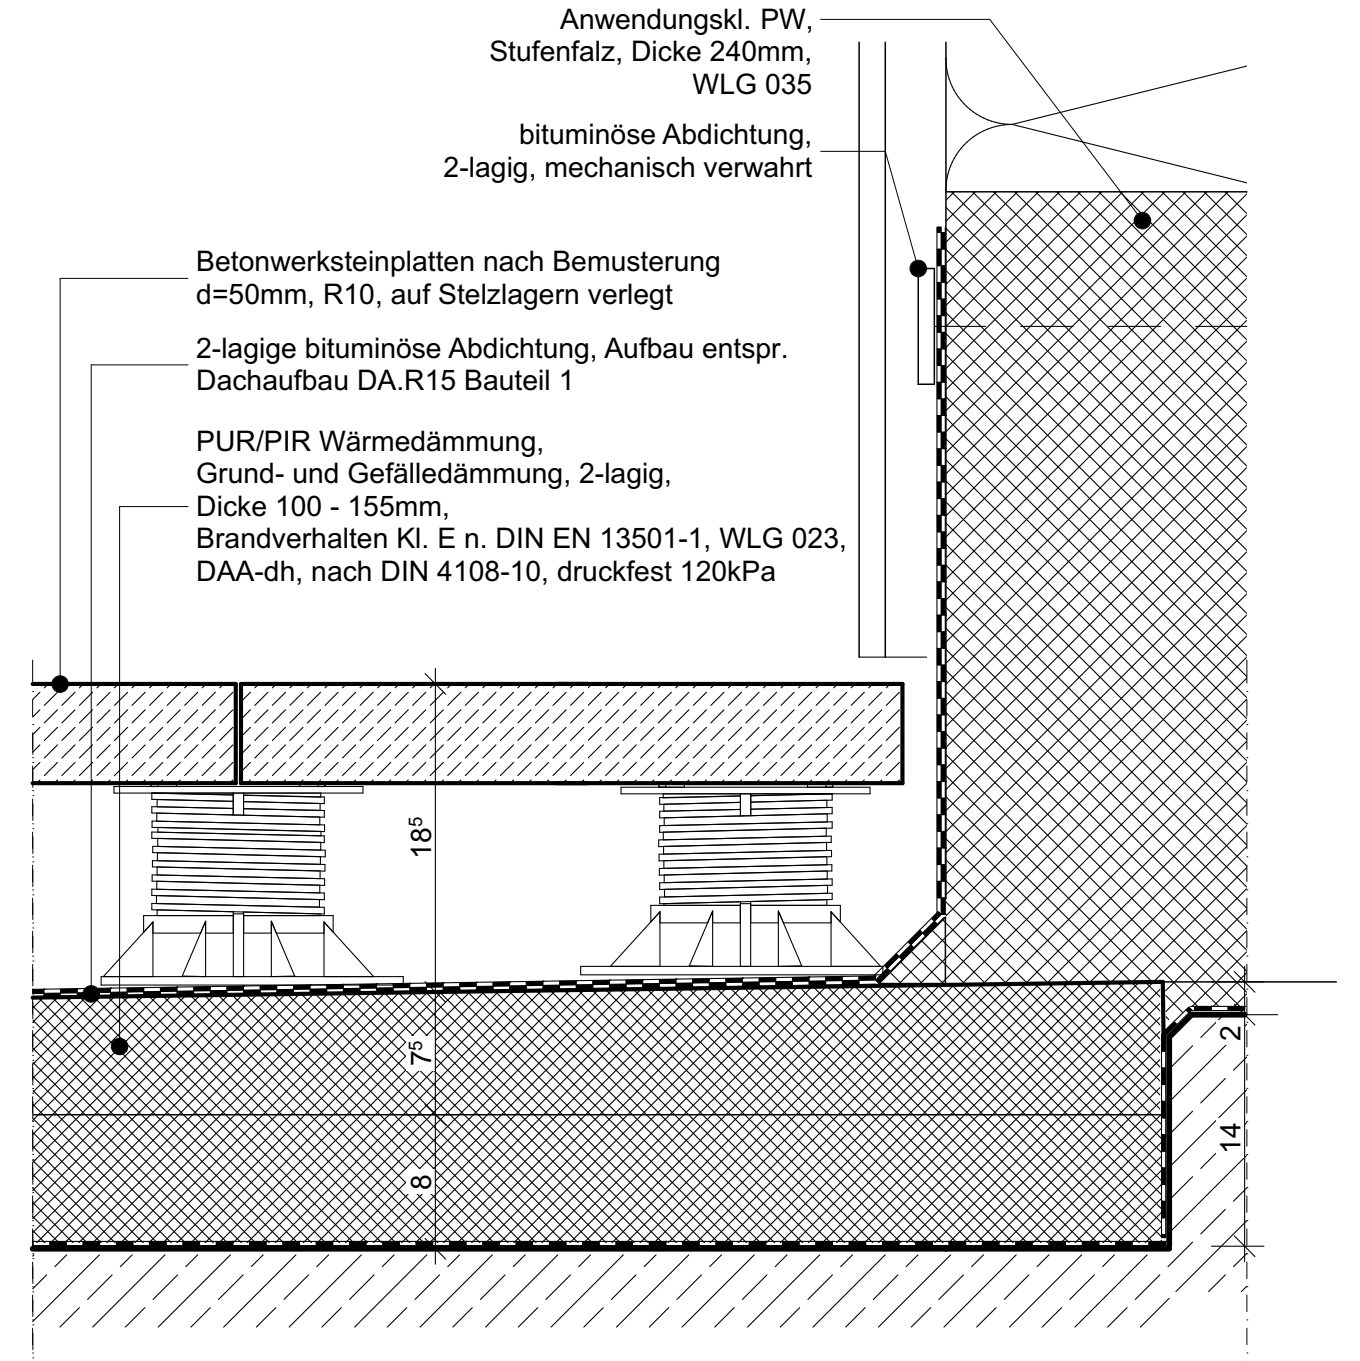

Sockel,- Perimeterdämmung EPS n. DIN 13163, Anwendungskl. PW, Stufenfalz, Dicke 240mm, WLG 035

bituminöse Abdichtung, 2-lagig, mechanisch verwahrt

Betonwerksteinplatten nach Bemusterung d=50mm, R10, auf Stelzlagern verlegt

2-lagige bituminöse Abdichtung, Aufbau entspr. Dachaufbau DA.R15 Bauteil 1

PUR/PIR Wärmedämmung, Grund- und Gefälledämmung, 2-lagig, Dicke 100 - 155mm, Brandverhalten Kl. E n. DIN EN 13501-1, WLG 023, DAA-dh, nach DIN 4108-10, druckfest 120kPa

BA.R31-BS
Terrasse 1.OG,
Betonwerkstein (BS)

Nutzlast q_k : 3,0 kN/m²
Ausbaulast : 1,0/3,0KN/m²

Geschossdecke über 1.UG	s´ ≤ 40
Geschossdecke über SG + EG + 2.+ 3.OG	s´ ≤ 25
Geschossdecke über 1.OG	s´ ≤ 20

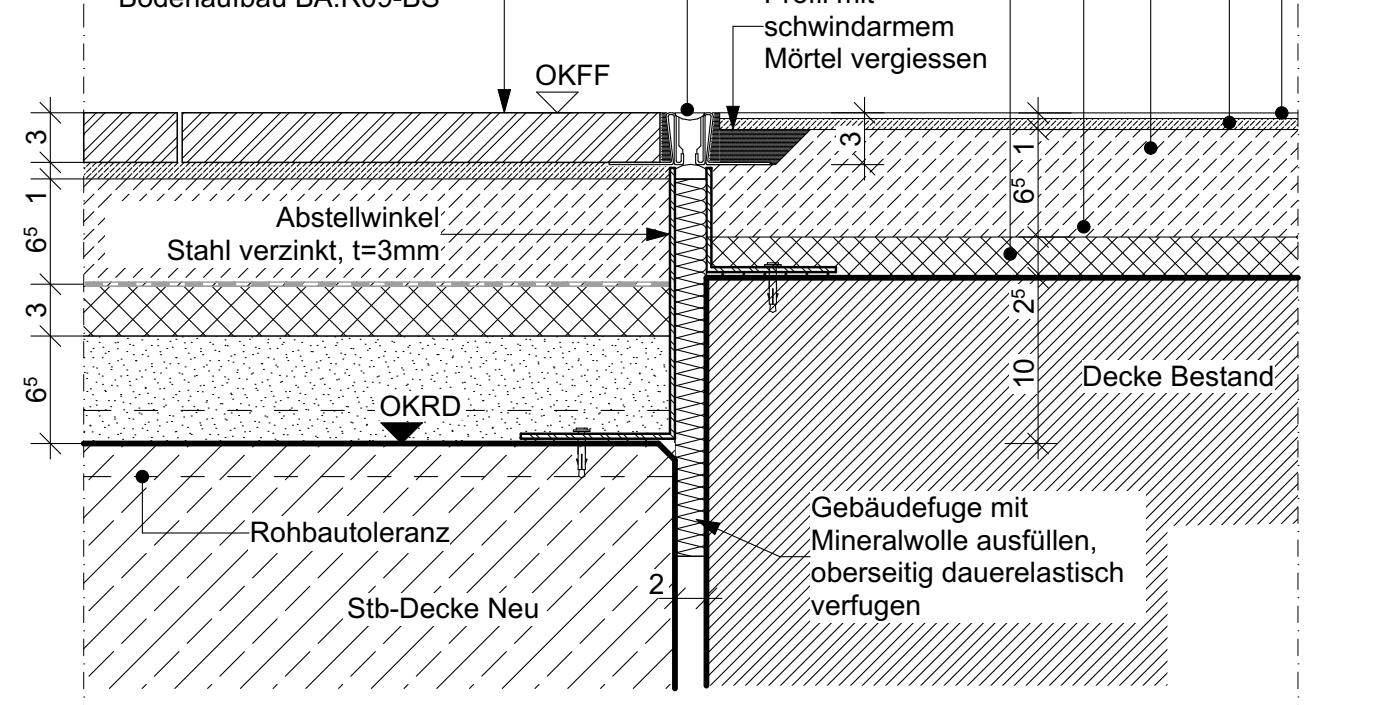

Bodenbelag Linoleum, Farbe weinrot wie Bestand

selbstnivellierender Ausgleich 2-7mm

65mm Zementestrich, schwimmend verlegt, DIN 18560 - CT - C20 - F5 - S65

PE-Folie

25 mm Trittschalldämmung, MW DES sm gem. 4108-10 und DIN EN 13162, s´ ≤ 20/25/40, Euroklasse A2 s1 Trittschallverbesserungsmaß mind. 23dB, CPi ≤ 3 mm

Dehnfugenprofil für Gebäudetrennfugen, Edelstahl, Höhe 30mm, Breite ca 20mm, wartungsfrei, Einlage hellbeige

Bodenaufbau BA.R09-BS

Profil mit schwindarmem Mörtel vergiessen

Abstellwinkel Stahl verzinkt, t=3mm

Rohbautoleranz

Stb-Decke Neu

Gebäudefuge mit Mineralwolle ausfüllen, oberseitig dauerelastisch verfugen

BA.R40-LN
Treppenhaus 10, EG, Übergang Bestand
Linoleum (LN)

Legende

▨	Stahlbeton	▩	Dämmung	Möblierung durch Nutzer	---- Verdeckt
▨	Mauerwerk	▩	Erdreich		— — Untersicht
	Trockenbau	▒	Bestand		
				☐ BD/DD	Boden- / Deckendurchbruch
	OKFF OK Fertigfußboden	+2,50	Höhe OKFF		Fluchttürverriegeleung allgemein / Vorführbereich
	OKRF OK Rohfußboden	+2,50	Höhe OKRD	Ⓜ	Antrieb motorisch
		2%	Gefälle in Prozent	BT	Bodentank

Raumstempel:

Raumbezeichnung
Raumnummer
Raumtypen-Nr.*
Ordnungsnummer*
Nettogrundfläche

*gem. Anlage 4 - Raumanforderungsprofil

Abkürzungen Türen:

DS	dichtschließende Tür
DSS	dichte Tür selbstschliessend
S	rauchdichte Tür selbstschliessend
RS	Rauchschutztür
IBO	im Betrieb offen
STü	Schiebetür
T30	feuerhemmende Tür
T90	feuerbeständige Tür
37dB	Schallschutzanf. Tür R_w

Abkürzungen Oberflächen:

Sichtbetonqualität min. SB2, höhere Qualitäten sind im Grundriss gekennzeichnet

SP	Spachtel, Q2 mit Anstrich	SB	Sichtbetonqualität
PU	Putz mit Anstrich	AN1	Anstrich gemäß Farblegende
FL	Fliesenbelag	AK	Akustikbekleidung

Abkürzungen Allgemein:

AZ	Aufzug	OKR/F	Oberkante Roh / Fertig
BRH	OKFF bis OK Brüst. Roh	RR	Regenfallrohr
BRH*	OKFF bis OK Fensterbrett	SB	Bodensohle
BRH*	≤ 72,5 = Absturzsicherung Holm i. Scheibenzwi.-R.	TGA	Technische Gebäudeaustattung
		TH	Treppenhaus
DF	Gebäudedehnfuge	UKR/F	Unterkante Roh / Fertig
HK	Heizkörper	VKR/F	Vorderkante Roh / Fertig
IR	Installationsraum	VR	Ventilationsrohr
LRH	Lichte Raumhöhe	BA	Bodenablauf
HGW	Höchster gemessener Grundwasserstand		

Abkürzungen Brandschutz:

F/D	Feuerlöschleitung/Druckluft
NA	Notausgang / Notausstieg
RAS	Rauchansaugsystem
RA	Rauchabzug
SHH	Sprühflut/Hydrant/HDWN
NÖ	Nachströmöffnung
NÖ-A	Nachströmöffnung mit automatischer Auslösung
B1	schwer entflammbar
B2	normal entflammbar
A1, A2	nicht brennbar

Anforderungen Brandschutz an Bauteile:

F90 BW	Brandwand, feuerbeständig (BR), 90 min
F90 BWqual.	Bauteil mit Brandwandqualität, 90 min
F90	Bauteil feuerbeständig (fb), 90 min
F60	Bauteil hochfeuerhemmend (hfh), 60 min
F30	Bauteil feuerhemmend (fh), 30 min
G30¹	Brandschutzanforderung Verglasung
FS-V 30¹	Feuerschutzvorhang
RS-V 30¹	Rauchschutzvorhang
FS-ST 30¹	Feuerschutzschiebetor
FS-Tor 90¹	Feuerschutztor

¹ Feuerwiderstandsdauer 30/60/90min

ANMERKUNGEN:
Alle Maßnahmen sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen!
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Brüstungshöhen und Türhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden (OKFF). Die lichte Raumhöhe bezieht sich auf Fertigmaße. Oberkante Fertigfußboden/Unterkante Abhangdecke bzw. Rohbaudecke. Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Tragwerksingenieurs und der Fachingenieure einschließlich Brandschutzgutachter! Möblierung stellt nur die Funktionalität dar.

Datum:	Bearbeiter(in):	geprüft:	Vermerk:	Index:
				10
07.07.2026	URI	ROE	Ergänzung Fuge siehe Indexwolke	09
15.06.2026	Team	ROE	Ergänzung Fuge siehe Indexwolke	08
05.08.2026	Team	ROE	Ergänzung FB-Aufbau Terrasse	07
21.07.2025	Team	KRA	Phasenabschluss	06
11.07.2025	Team	KRA	allgemeine Anpassung	05
27.06.2025	Team	KRA	allgemeine Anpassung	04
18.06.2025	JGI	KRA	siehe Revisionsmakierungen, Fortschreibung Plan N102	03
07.03.2025	Team rw+	KRA	siehe Revisionsmakierungen, Fortschreibung Plan N102	02
07.02.2025	Team rw+	KRA	allgemeine Fortschreibung	01

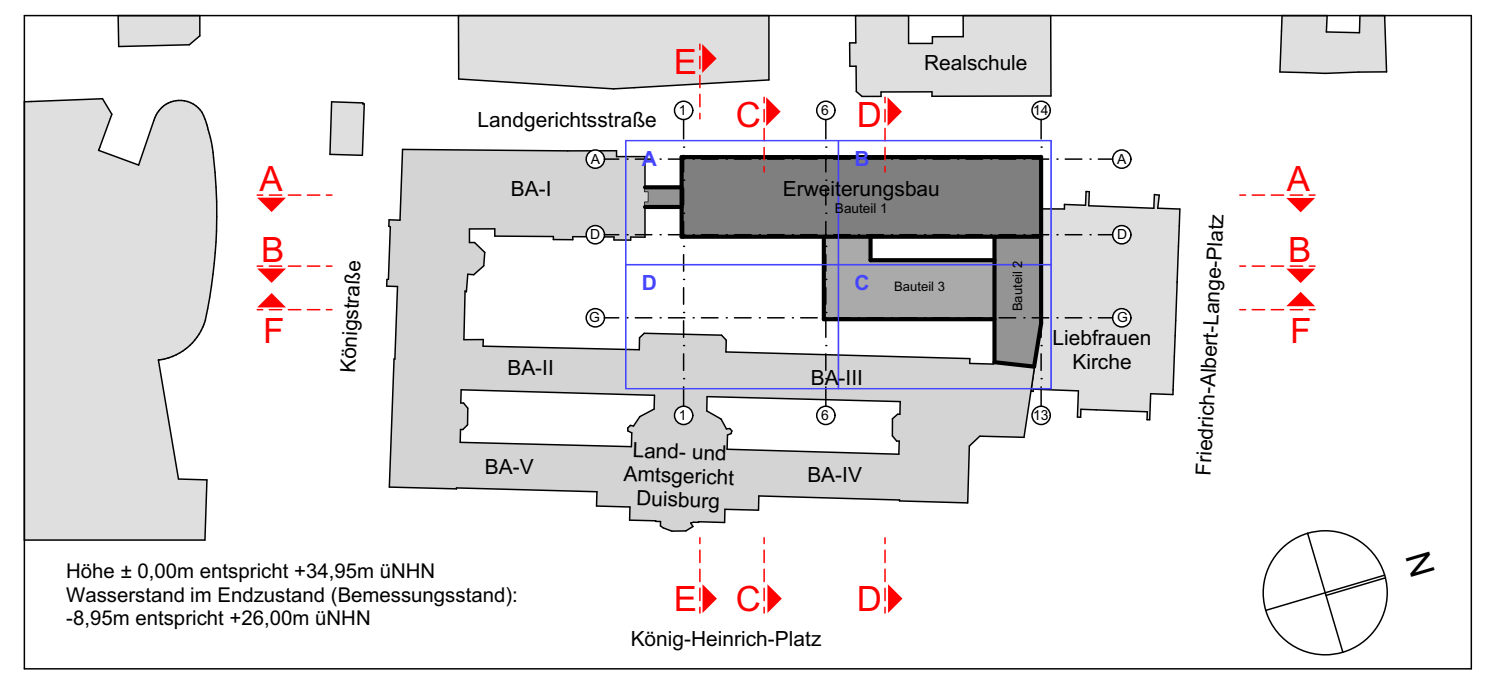

Höhe ± 0,00m entspricht +34,95m üNHN
Wasserstand im Endzustand (Bemessungsstand):
-8,95m entspricht +26,00m üNHN

Planverfasser (extern):

Bauherr(in):
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Niederlassung Duisburg

Nutzer / Mieter(in):
Justizbehörden LG AG Duisburg
König-Heinrich-Platz 1, 47051 Duisburg

BLB NRW
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Duisburg
Am Silberpalais 1
D - 47057 Duisburg
Telefon: +49 203 98711 - 0
Telefax: +49 203 98711 - 900
E-Mail: du.poststelle@blb.nrw.de
Internet: www.blb.nrw.de

Projekt: 10-11-2445-20-001
SAP-/Projekt-Nummer
Projektbezeichnung: Erweiterungsbau Land- und Amtsgericht Duisburg

Wirtschaftseinheit / Liegenschaft: WE2445
Wirtschaftseinheitsnummer
Justizbehörden LG AG Duisburg
König-Heinrich-Platz 1, 47051 Duisburg
Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsbezeichnung

Objekt/Bauwerk/Gebäude: GE0003
Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.
LG AG Duisburg-Mitte
Erweiterungs-Neubau
Objekt-/Bauwerks-/Gebäudebezeichnung

Planbezeichnung/Darstellung: Fußbodendetails SG - OG
Bauteil / Trakt: N---
Geschoss / Anlage: SG - OG
Planschlüssel: 2445_FAR_5_DE_N113_--_FBO_09_-_Fußbodendetails SG - OG, Teil1
Planinhalt: Fußbodendetails

Dateipfad: L:\PROJEKTE\LAD\70_Planungsdokumente\72_Arbeitsordner_CAD\01_Masterdatei\LAD_Erweiterung_or
Modell-Name: LAD_Erweiterung_or
Plottstiltabelle: NRW_SW-100.stb
Planart: Ausführungsplanung
Layout-Name: Erweiterungsbau
Gezeichnet: URI
Fachbereich: (A) Hochbau
XRef: $(xrefs,2,)
Bild: $(images,8,)
Entwurfsverfasser (gem. §70 BauO NRW):
Blatt-Nr.: 001
Maßstab: 1:5
Blattgrösse: A0 Überlänge (1379 x 841 mm)
Plotdatum: 07.07.2026
Index: 09_-